


UPS Archimod 10 (10 kVA /10 kW) – 120 (120 kVA / 120kW)
Rozdzielone wejście dla prostownika i układu obciążeniowego oraz zewnętrzny BY-PASS serwisowy

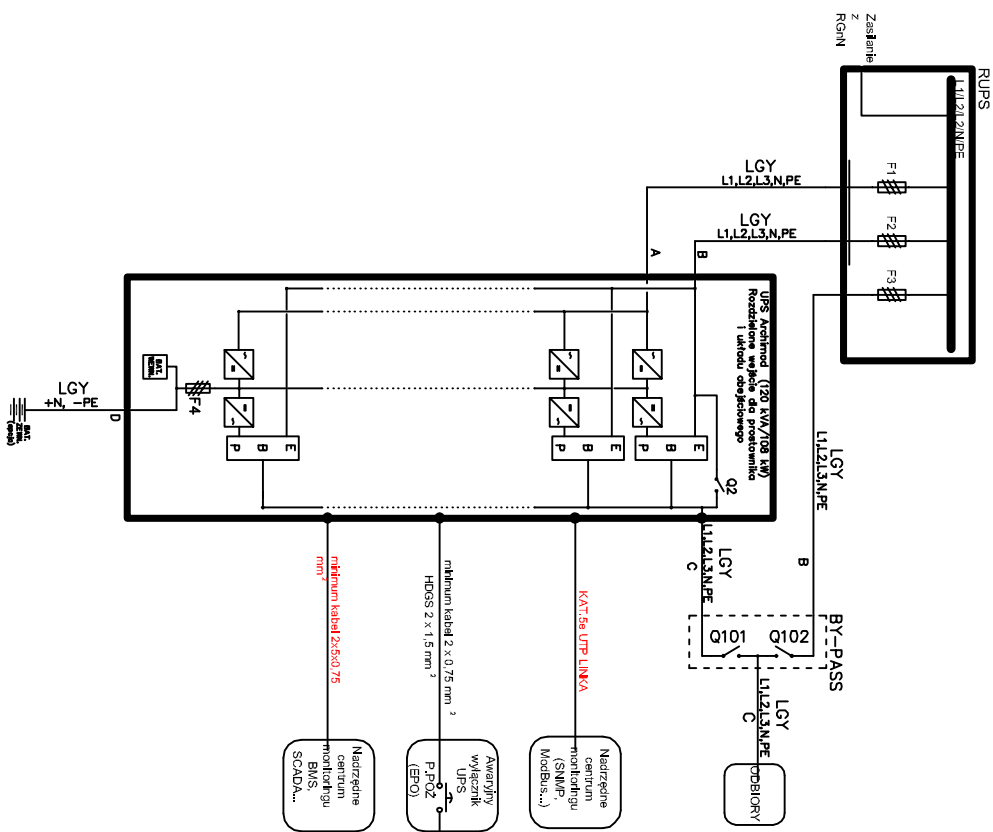

MODEL	Zalecane wartości zabezpieczeń							
	F1	F2	F3	F4	Q101	Q102		
Archimod 10 (10kVA /10kW)	3 x 20A	3 x 20A	3 x 20A	2 x 50A	3 x 20A	3 x 20A		
Archimod 15 (15kVA /15kW)	3 x 32A	3 x 32A	3 x 32A	2 x 80A	3 x 32A	3 x 32A		
Archimod 20 (20kVA /20kW)	3 x 40A	3 x 40A	3 x 40A	2 x 100A	3 x 40A	3 x 40A		
Archimod 30 (30kVA /30kW)	3 x 63A	3 x 63A	3 x 63A	2 x 125A	3 x 63A	3 x 63A		
Archimod 40 (40kVA /40kW)	3 x 63A	3 x 63A	3 x 63A	2 x 160A	3 x 63A	3 x 63A		
Archimod 50 (50kVA /50kW)	3 x 100A	3 x 80A	3 x 80A	2 x 250A	3 x 100A	3 x 100A		
Archimod 60 (60kVA /60kW)	3 x 125A	3 x 125A	3 x 125A	2 x 315A	3 x 125A	3 x 125A		
Archimod 80 (80kVA /80kW)	3 x 160A	3 x 160A	3 x 160A	2 x 400A	3 x 160A	3 x 160A		
Archimod 100 (100kVA /100kW)	3 x 200A	3 x 200A	3 x 200A	2 x 500A	3 x 200A	3 x 200A		

MODEL	Zalecane przekroje kabli			
	A	B	C	D
Archimod 10 (10kVA /10kW)	5 x 6	5 x 6	5 x 6	3 x 10
Archimod 15 (15kVA /15kW)	5 x 10	5 x 10	5 x 10	3 x 16
Archimod 20 (20kVA /20kW)	5 x 10	5 x 10	5 x 10	3 x 25
Archimod 30 (30kVA /30kW)	5 x 16	5 x 16	5 x 16	3 x 35
Archimod 40 (40kVA /40kW)	5 x 25	5 x 25	5 x 25	3 x 50
Archimod 50 (50kVA /50kW)	5 x 35	5 x 35	5 x 35	3 x 70
Archimod 60 (60kVA /60kW)	5 x 50	5 x 50	5 x 50	3 x 95
Archimod 80 (80kVA /80kW)	5 x 70	5 x 70	5 x 70	3 x 120
Archimod 100 (100kVA /100kW)	5 x 95	5 x 95	5 x 95	3 x 150

MODEL	Wymiary	Waga
Archimod 10 (10kVA /10kW)	570 X 912 X 2080	205
Archimod 15 (15kVA /15kW)	570 X 912 X 2080	205
Archimod 20 (20kVA /20kW)	570 X 912 X 2080	205
Archimod 30 (30kVA /30kW)	570 X 912 X 2080	240
Archimod 40 (40kVA /40kW)	570 X 912 X 2080	240
Archimod 50 (50kVA /50kW)	570 X 912 X 2080	278
Archimod 60 (60kVA /60kW)	570 X 912 X 2080	272
Archimod 80 (80kVA /80kW)	570 X 912 X 2080	318
Archimod 100 (100kVA /100kW)	570 X 912 X 2080	384

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BP TELECOM

BP TELECOM NORBERT GORZYŃSKI

08-402 Plock

ul. 3go Maja 12 lokal 68

biuro@bptelecom.pl 691710812

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie dostosowania pawilonu Szpitala Świętej Trójcy tj. "H+1" w zlokalizowanego w Plocku przy ul. Kościuszki 28 do obowiązujących przepisów technicznych i przepisanych oraz podniesienie standardu pomieszczeń z wyliczonymi zamawiającego.

OBIEKT

Budynek szpitala i opieki zdrowotnej

ul. Tadeusza Kościuszki 28, Plock

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA ZASILANIA GWARANTOWANEGO

ZASILACZ UPS

SKALA

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		PODPIS
mgr inż. Norbert Górzynski		TECH.DLA S.A. 2004/0008 CENBA 2507 TC 19/12008 SAR.02/006 MAZ.03/006		
AUTOREZY PROJEKTU	mgr inż. Marcin Ziemiński	MAZ/036/POOE/06		
NR REWIZJI	Rev. 0			
DATA	21.12.2017			

BRANŻA

TELETECHNICZNA

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NR RYS.

TT-EL-16

F1, F2, F3, A, B, C, D – dostarczane przez Użytkownika
UPS – dostarczane przez EST Energy Sp. z o.o.
BY-PASS – dostarczane przez EST Energy Sp. z o.o. - Opcja