
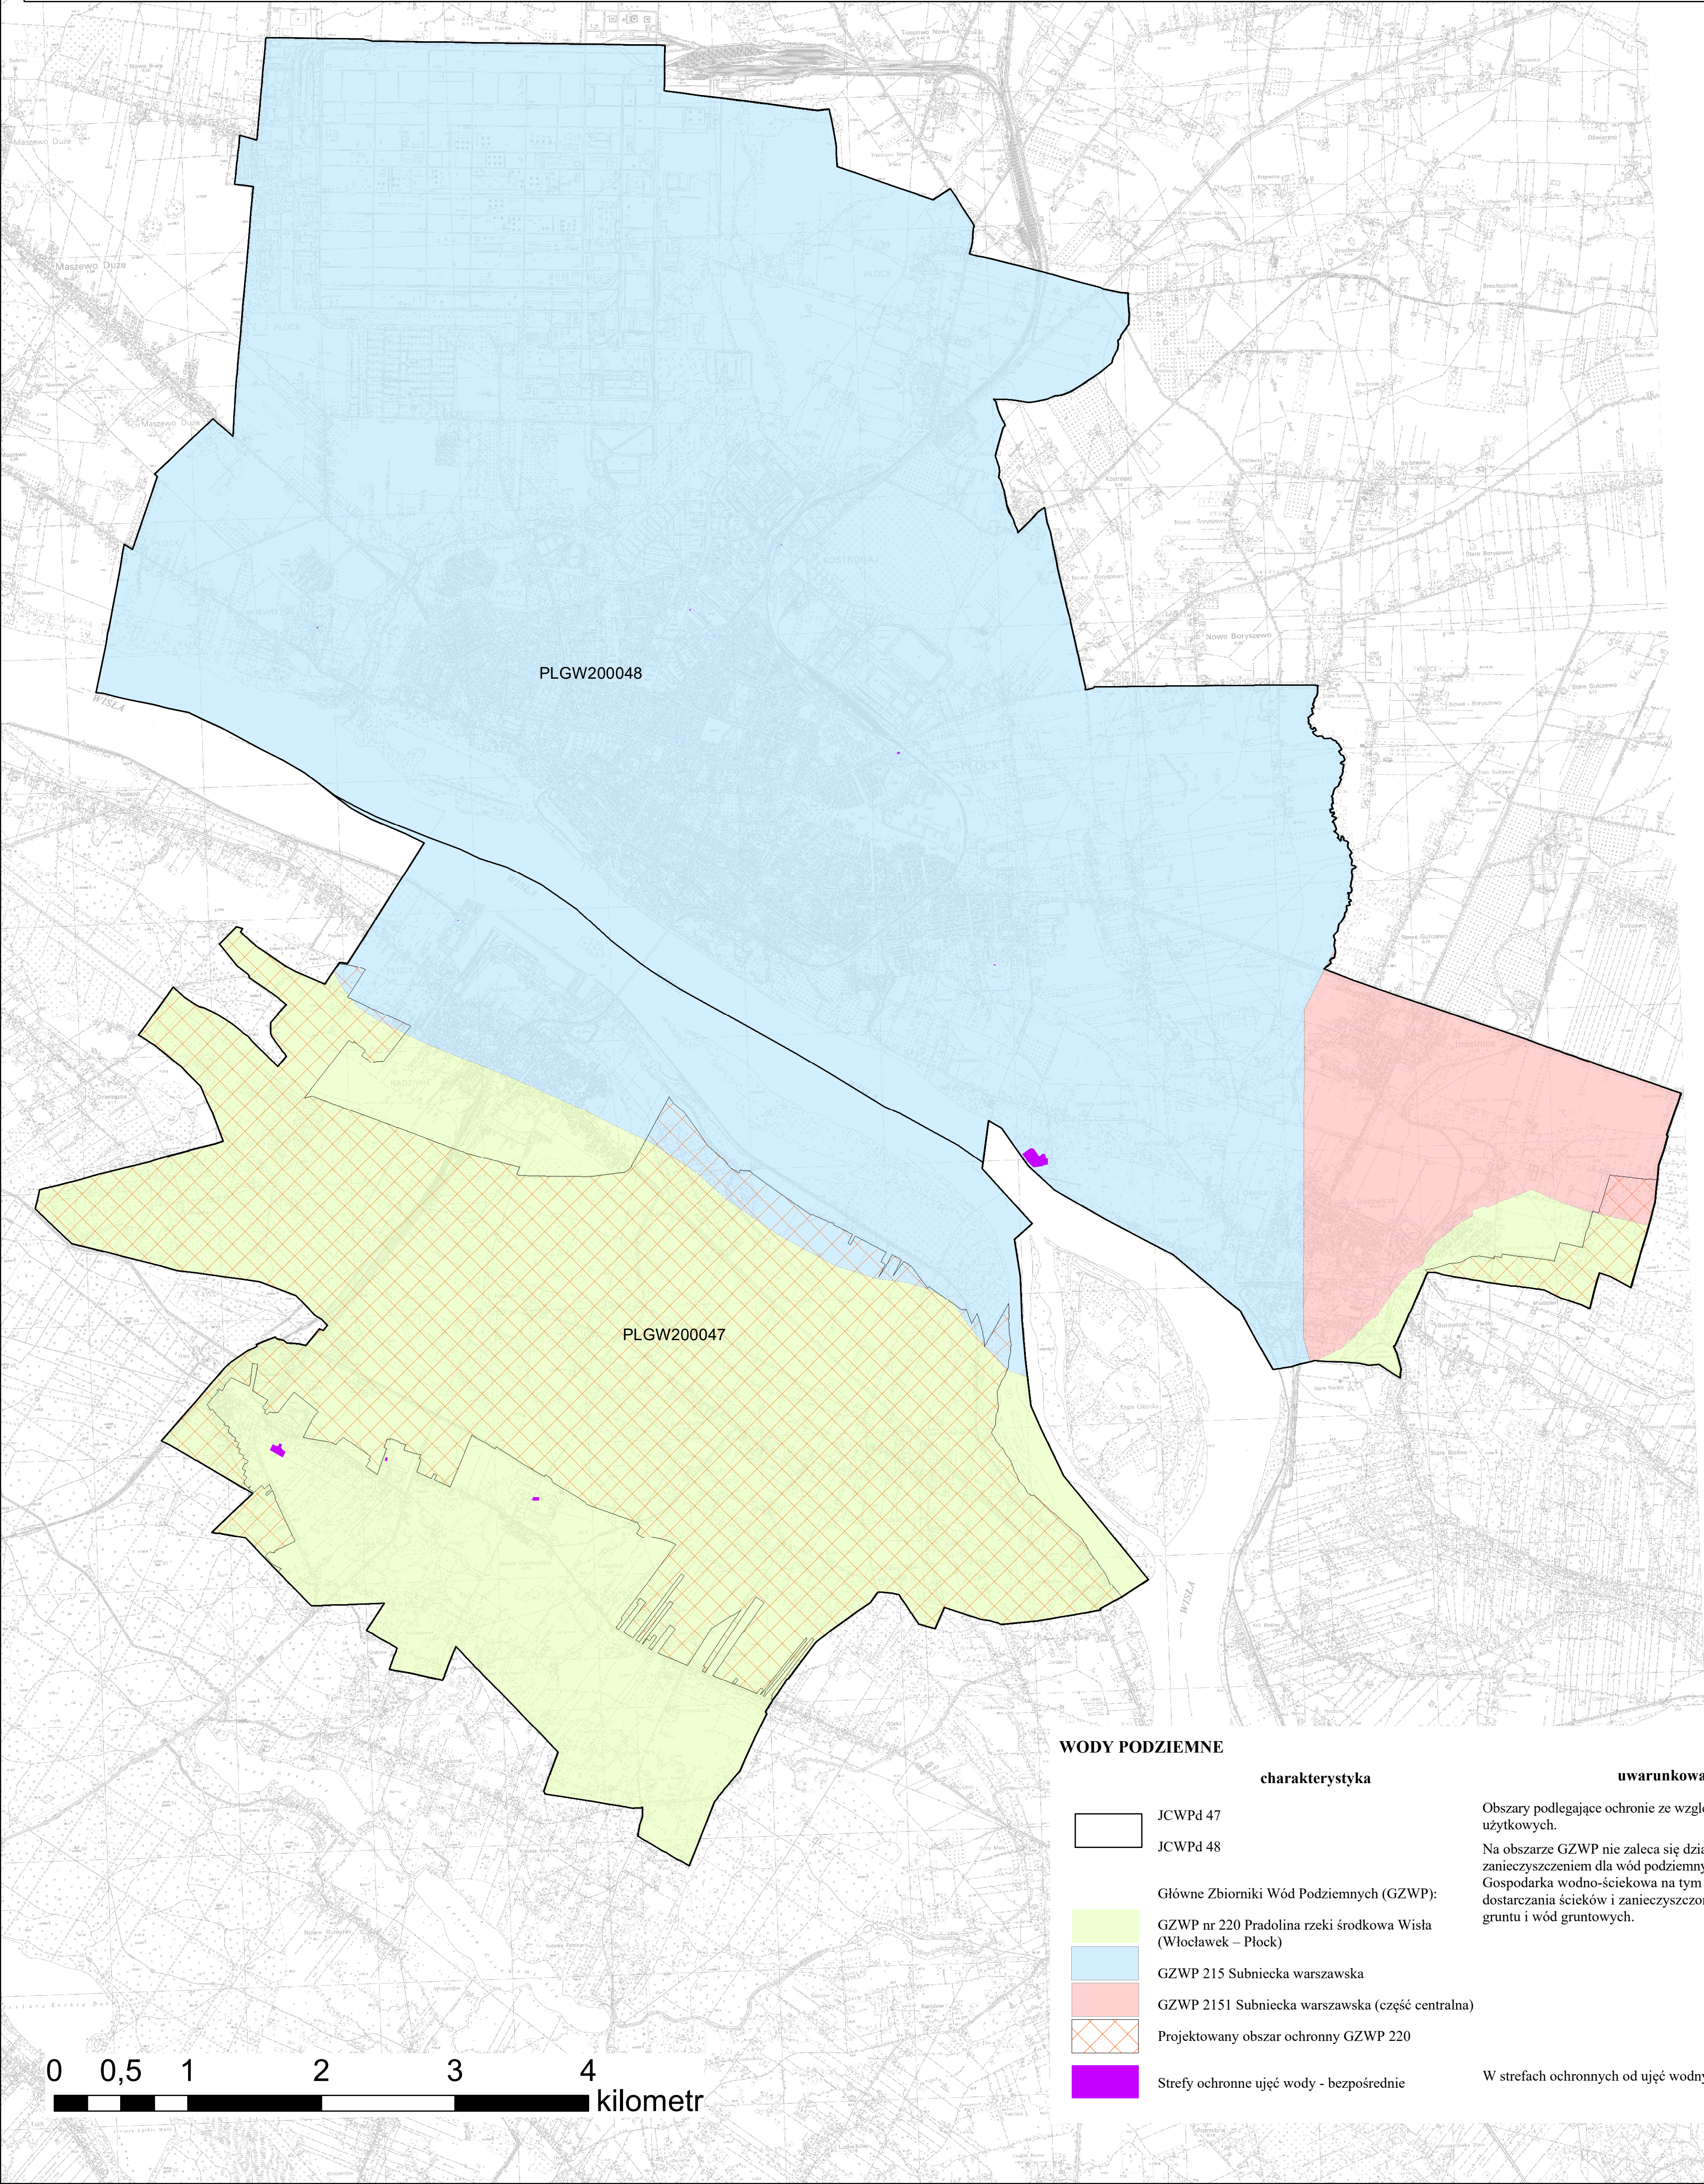


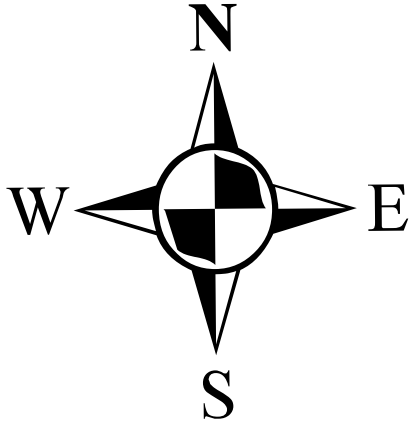

WODY PODZIEMNE

charakterystyka	uwarunkowania i ograniczenia
JCWPd 47 JCWPd 48	Obszary podlegające ochronie ze względu na zachowanie zasobów wód użytkowych.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP):	Na obszarze GZWP nie zaleca się działalności powodującej zagrożenie zanieczyszczeniem dla wód podziemnych oraz zmieniającej stosunki wodne. Gospodarka wodno-ściekowa na tym obszarze powinna ograniczać możliwości dostarczania ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych bezpośrednio do gruntu i wód gruntowych.
GZWP nr 220 Pradolina rzeki środkowa Wisła (Włocławek – Plock)	
GZWP 215 Subniecka warszawska	
GZWP 2151 Subniecka warszawska (część centralna)	
Projektowany obszar ochronny GZWP 220	
Strefy ochronne ujęć wody - bezpośrednie	W strefach ochronnych od ujęć wodnych obowiązują przepisy odrębne.