



ROZBUDOWA CENTRALI ZOSTANIE WYKONANA PRZED PLANOWANYMI PRACAMI DLA ZADANIA "ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWY NOWEGO ŁĄCZNIKA W KOMPLEKSIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, LINIĄ KABLOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU" I JEST POZA ZAKRESEM PONISZSZEGO OPRAWOWANIA

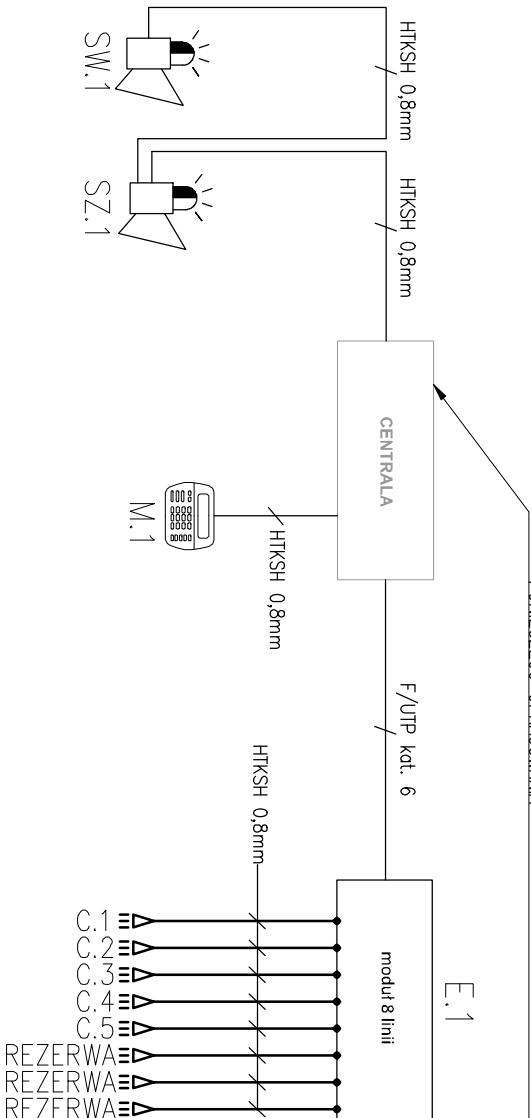

# LEGENDA



<p><b>Jednostka projektowa:</b> PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601</p>			Nr proj. P27219
<p><b>Temat:</b> PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWY NOWEGO ŁĄCZNIKA W KOMPLEKSIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, LINIĄ KABLOWĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU</p>			
<p><b>Tytuł:</b> INSTALACJA SSWIN - SCHEMAT</p>	Projektant	mgr inż. Tomasz Koszłowny upr. nr MAZ/0225/PWBE/18	Data: wrzesień 2020
	Sprawdzający		
	mgr inż. Sebastian Kamiński upr. nr MAZ/0415/PWBE/11		
Adres Inwestycji:	PŁOCK, UL. CZMARTAKÓW 6 DZ NR 494/11		nr rys. NP-04