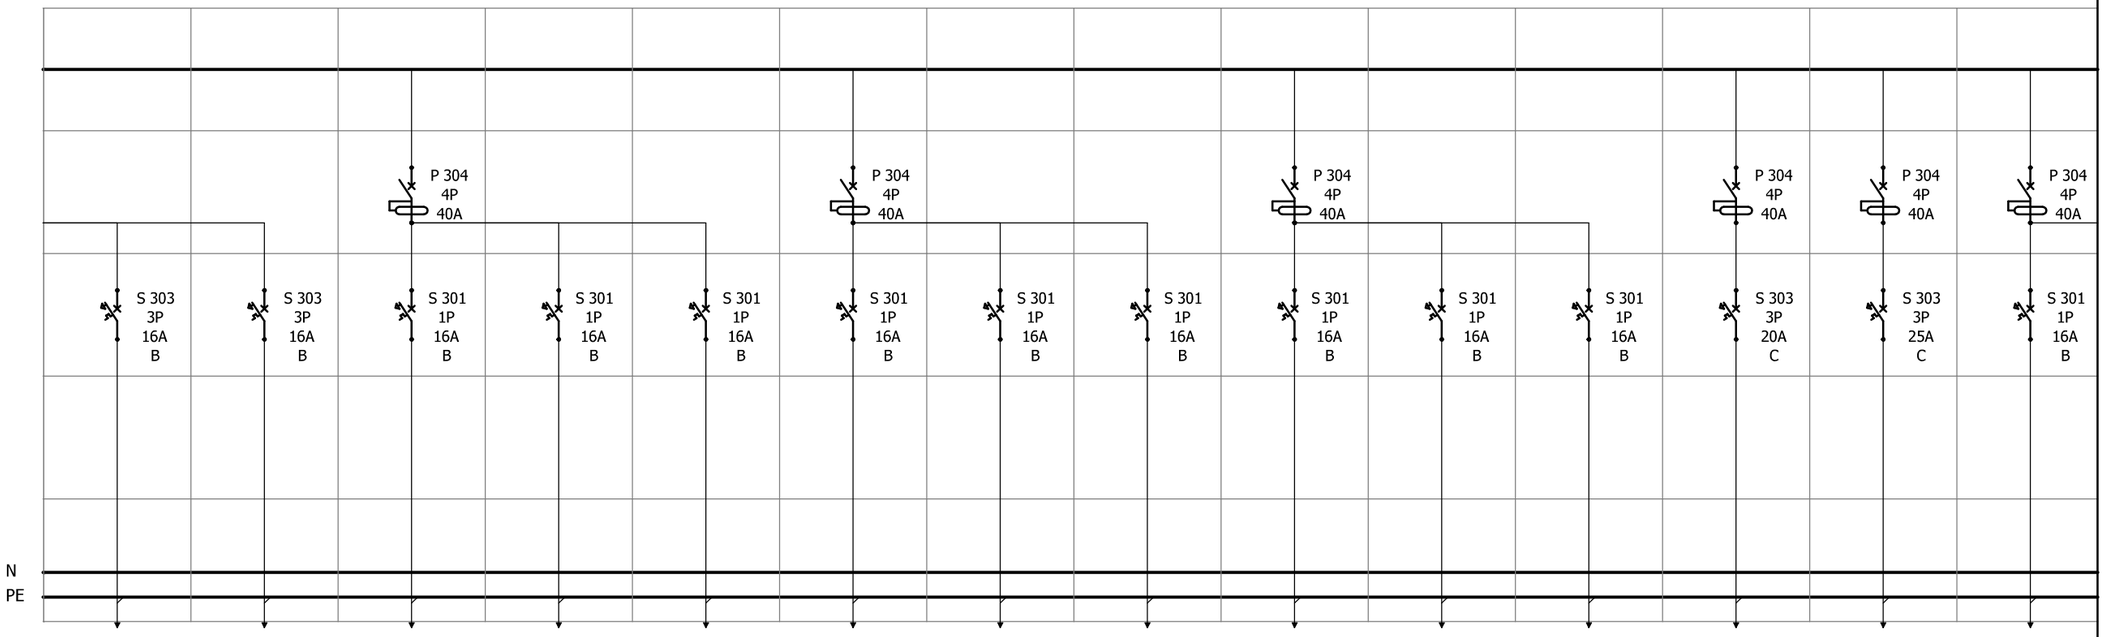

Nazwa	10 Gn obr.wstępna	11 Gn obieranie	12 Gn obieranie	13 Gn magazynek	14 Gn magazyn suchy	15 Gn chłodna	16 Gn chłodna	17 Gn chłodna	18 Gn mag próbek zmywalnia	19 Gn Socjal	20 Gn Łazienka	21 Zmywarka	22 Winda towarowa	Centrala Alarmowa
Napięcie [V]	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	0.30	0.30	0.60	0.30	1.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	14.00	18.00	0.30
Moc obciążenia Po [kW]	0.27	0.27	0.54	0.27	1.08	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	12.60	16.20	0.27
Prąd Io [A]	0.4	0.4	2.5	1.2	4.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2	19.1	24.6	1.2
Typ przewodu	YDY 5x2.5	YDY 5x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDY 5x4	YDY 5x6	YDYp 3x2.5

Układ sieci TN-S

Rys nr E08 2/2	Schemat TR1	Skala
Tytuł projektu	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej w bloku żywieniowym w szkole podstawowej nr 21 w Płocku	
inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	09-400 Płock, ul. Chopina 62 Dz. nr ew.: 619 obręb 0007 jend. 146201_1	
obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 21 09-400 Płock, ul. Chopina 62	
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż Wojciech Błaszczak 09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76	
branża	elektryczna	
opracował:	inż. Robert Szafrański kontakt 500 297 893	
projektował:	mgr inż. Czesław Szymaniak upr. nr KUP/0144/POOE/11	
sprawdzający:	mgr inż. Jan Klockowski upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85Wk	
data	listopad 2019	