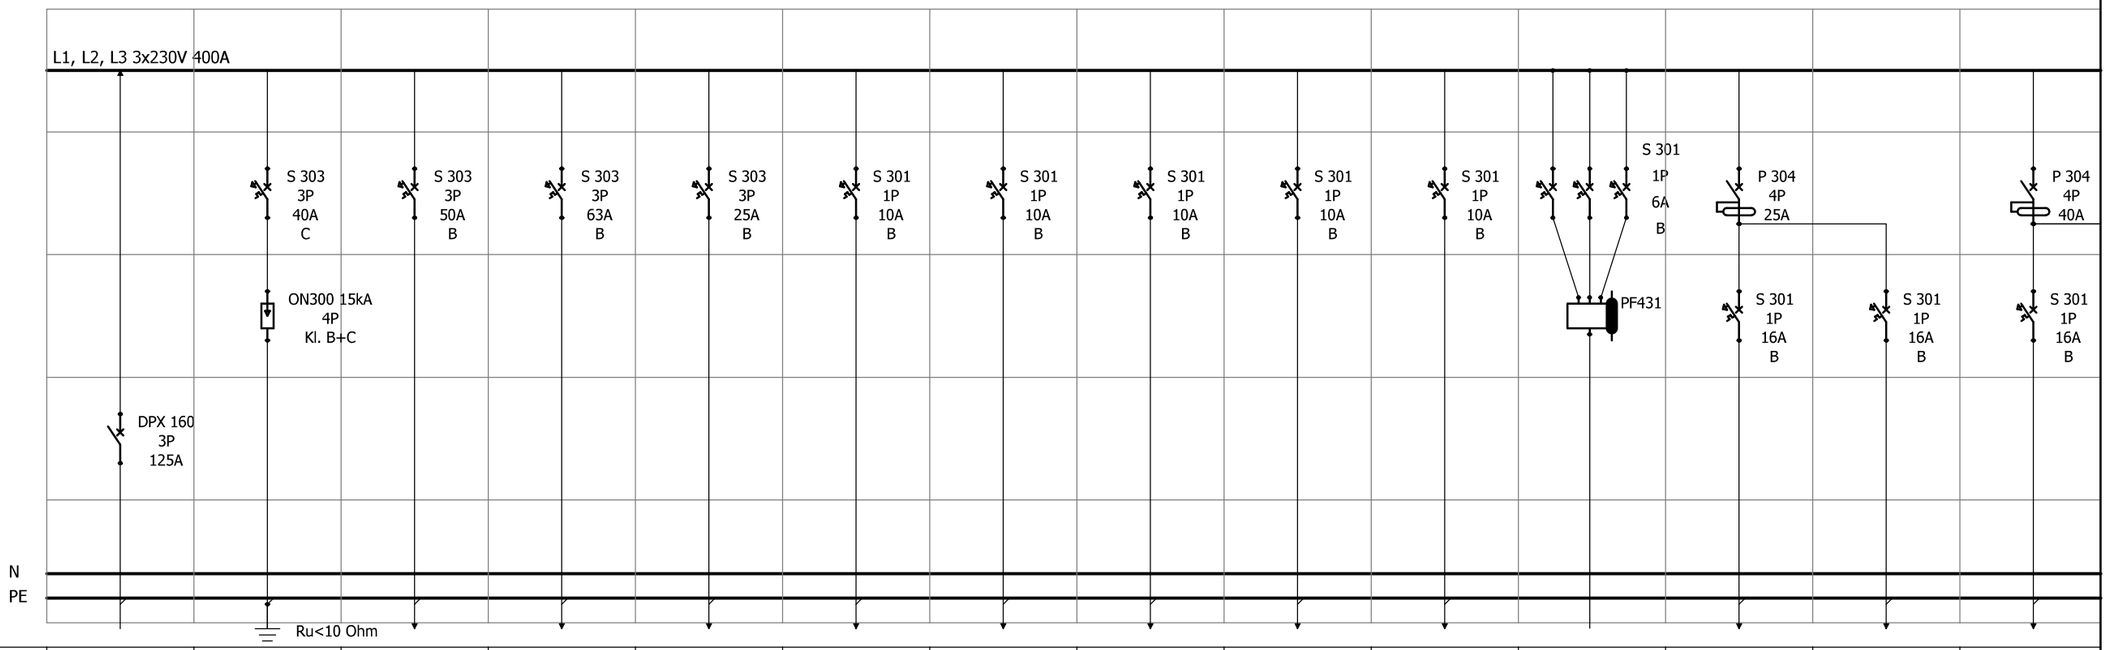

Nazwa	Zasilanie z Ristn	Ochronnik B+C	TR2	TR3	TR4	1 Oświetlenie	2 Oświetle...	3 Oświetle...	4 Oświetle...	5 Oświetle...	AW	7 Gn biuro	8 Gn obr.wstępna	9 Gn obr.wstępna
Napięcie [V]	400	400	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	144.21	-	36.40	56.20	9.89	0.31	0.10	0.20	0.49	0.22	0.00	0.90	0.60	0.60
Moc obciążenia Po [kW]	71.72	-	32.76	39.34	9.89	0.28	0.09	0.18	0.44	0.19	0.00	0.81	0.54	0.54
Prąd Io [A]	109.0	-	49.8	59.8	15.0	1.3	0.4	0.8	2.0	0.9	0.0	3.7	2.5	2.5
Typ przewodu	YKY 5x95	-	YKY 5x25	YKY 5x50	YKY 5x10	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x1.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5

Układ sieci TN-S

Rys nr E08 1/2	Schemat TR1	Skala
Tytuł projektu	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej w bloku żywieniowym w szkole podstawowej nr 21 w Płocku	
inwestor	Gmina Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	09-400 Płock, ul. Chopina 62 Dz. nr ew.: 619 obręb 0007 jend. 146201_1	
obiekt	Szkoła Podstawowa Nr 21 09-400 Płock, ul. Chopina 62	
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż Wojciech Błaszczak 09-410 Płock, ul. Batalionu Parasol 76	
branża	elektryczna	
opracował:	inż. Robert Szafrański kontakt 500 297 893	
projektował:	mgr inż. Czesław Szymaniak upr. nr KUP/0144/POOE/11	
sprawdzający:	mgr inż. Jan Klockowski upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85Wk	
data	listopad 2019	