


wpust deszczowy	Rz.terenu wpustu deszczowego Rt / Rz jezdni Rj [m n.p.m.]	Rz.dna wpustu deszczowego Rd [m n.p.m.]	Rz.wylotu wpustu deszczowego Rw [m n.p.m.]	długość L [m]	spadek i [%]	Średnica i materiał rury	Punkt włączenia (studzienka kanał.)	Rz.terenu studzienki, kanału Rt [m n.p.m.]	Rz.dna studzienki, kanału Rd [m n.p.m.]	Rz.wlotu do studzienki kanału Rwl [m n.p.m.]
WU1	103,23	101,53	102,03	7,68	2,3	Ø200PCV	KD2	103,20	101,85	101,85
WU2	103,26	101,56	102,06	5,00	4,2	Ø200PCV	KD2	103,20	101,85	101,85
WU3	102,98	101,28	101,78	6,54	4,4	Ø200PCV	KD3	103,00	101,49	101,49
WU4	102,84	101,14	101,64	2,25	6,7	Ø200PCV	KD3	103,00	101,49	101,49
WU5	103,05	101,35	101,85	1,36	0,7	Ø200PCV	KD5	103,05	101,35	101,84

#### SCHEMAT WŁĄCZENIA WPUSTU DROGOWEGO DO STUDZIENKI

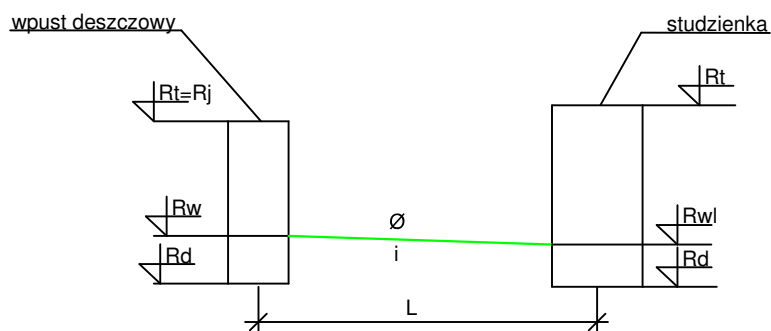

#### Legenda:

Rz.terenu wpustu deszczowego - Rt [m n.p.m.]  
 Rz.dna wpustu deszczowego - Rd [m n.p.m.]  
 Rz.wylotu wpustu deszczowego - Rw [m n.p.m.]  
 Rz.terenu studzienki - Rt [m n.p.m.]  
 Rz.dna studzienki - Rd [m n.p.m.]  
 Rz.wlotu do studzienki - Rwl [m n.p.m.]  
 Rz. jezdni - Rj [m n.p.m.]  
 długość - L [m]

MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK www.manufaktura.biz.pl ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin, tel komórkowy: 609 781 909			
ZAMAWIAJĄCY	Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock	Projektant branży sanitarnej:	mgr inż. Piotr Kończyk nr upr. ZAP/0105/PWOS/09
OBIEKT	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, z niezbędną infrastrukturą oraz wewnętrzną drogą dojazdową	Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Robert Golczyk nr upr. ZAP/0098/PWOS/12
ADRES	ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock dz. 620/5, 620/23, 620/42, Obręb 0008 Śródmieście		
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT WYKONAWCZY	TREŚĆ	Tabelaryczne zestawienie wpustów kanalizacji deszczowej
DATA	28.08.2020	BRANŻA	WIELOBR.
SKALA	* / *	NR RYSUNKU	S.04