


nie wchodzić radiami instalacja elektryczna z podświetlaną tablicą "nie wchodzić"



rura aluminiowa elastyczna fi 160 w otulinie z wełny mineralnej z folią aluminiową 5cm

strop istniejący
wełna mineralna 4cm
profil górny CD60
profil dolny CD60
płyta gipsowo-kartonowa NIDA Sonic 12.5mm

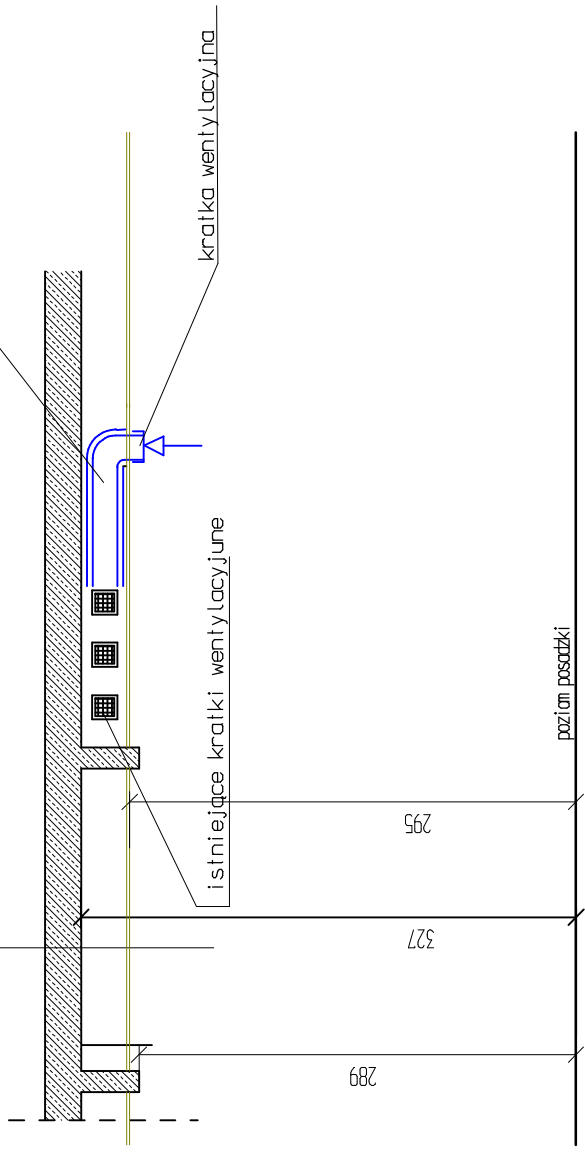

Rys	Rozmieszczenie sufitów podwieszanych	Skala
R4		1:100
Tytuł projektu Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2		
inwestor	Gmina Miasto Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres budowy	Płock ul. Jakubowskiego 10 nr. ew. działki 949/1	
branża	Budowlana	
Jednostka projektowa	Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak 08-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76	
data	październik 2017	