


Zasilanie z TG
5x1xLY6mm²

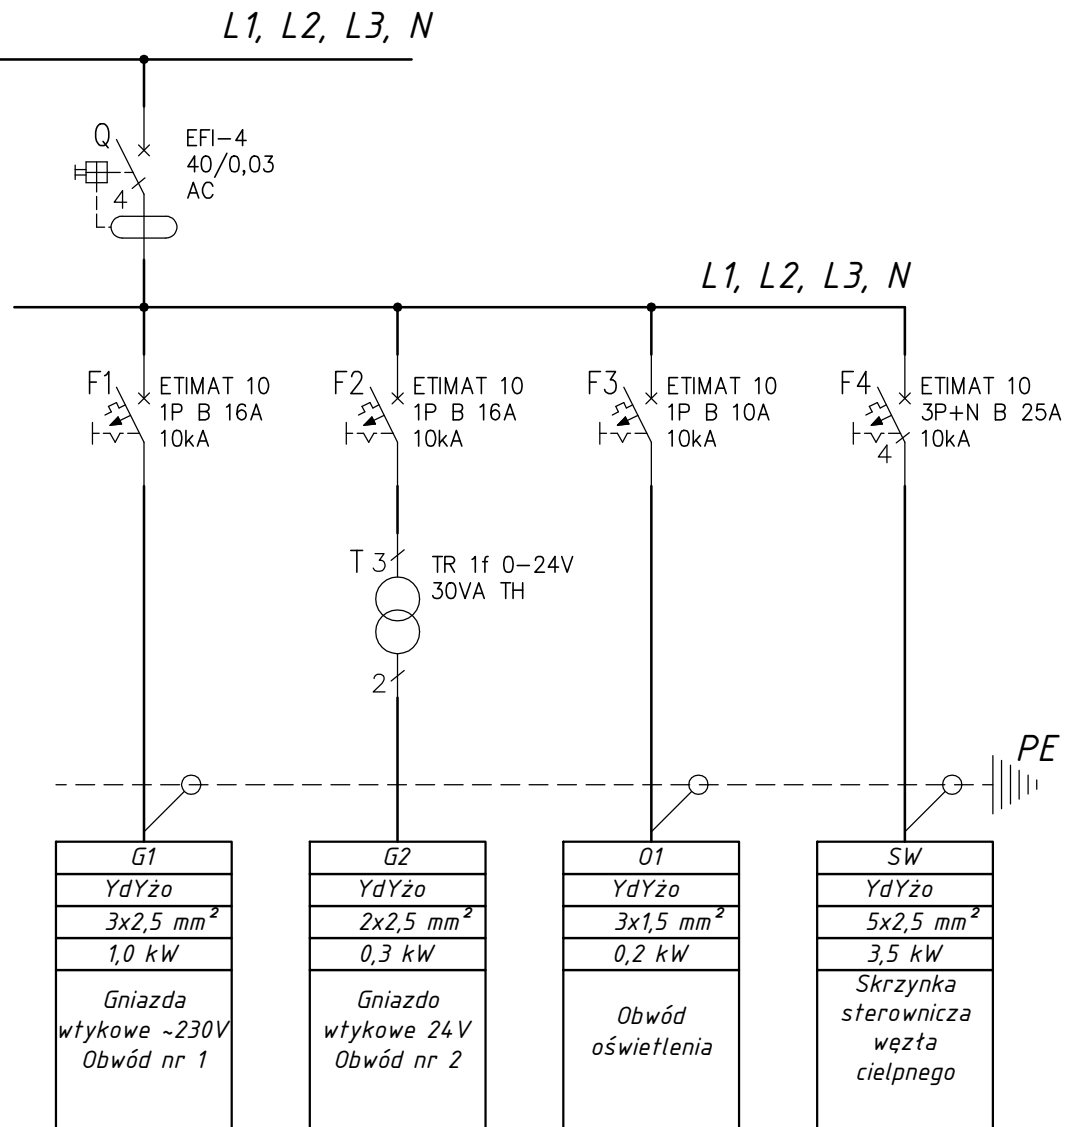

$P_i=5,0kW$

$P_s=5,0kW \times 0,6=3,0kW$

System ochrony od porażeń:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie instalacji TN-C-S
połączenia wyrównawcze

Rys nr E-18	ROZDZIELNICA RWC SCHEMAT IDEOWY	Skala BS
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku	
inwestor	Gmina Miasto Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	09-400 Płock, ul. Norbertańska 11 Dz. nr ew.: 926/3; 926/2; 926/1 obręb 9	
obiekt	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock	
branża	Elektryczna	
projektował:	mgr inż. Radostaw Habaj upr.nr MAZ/0584/P00E/12	
opracowanie	inż. Radomir Mielcarek	
data	05.09.2014	