


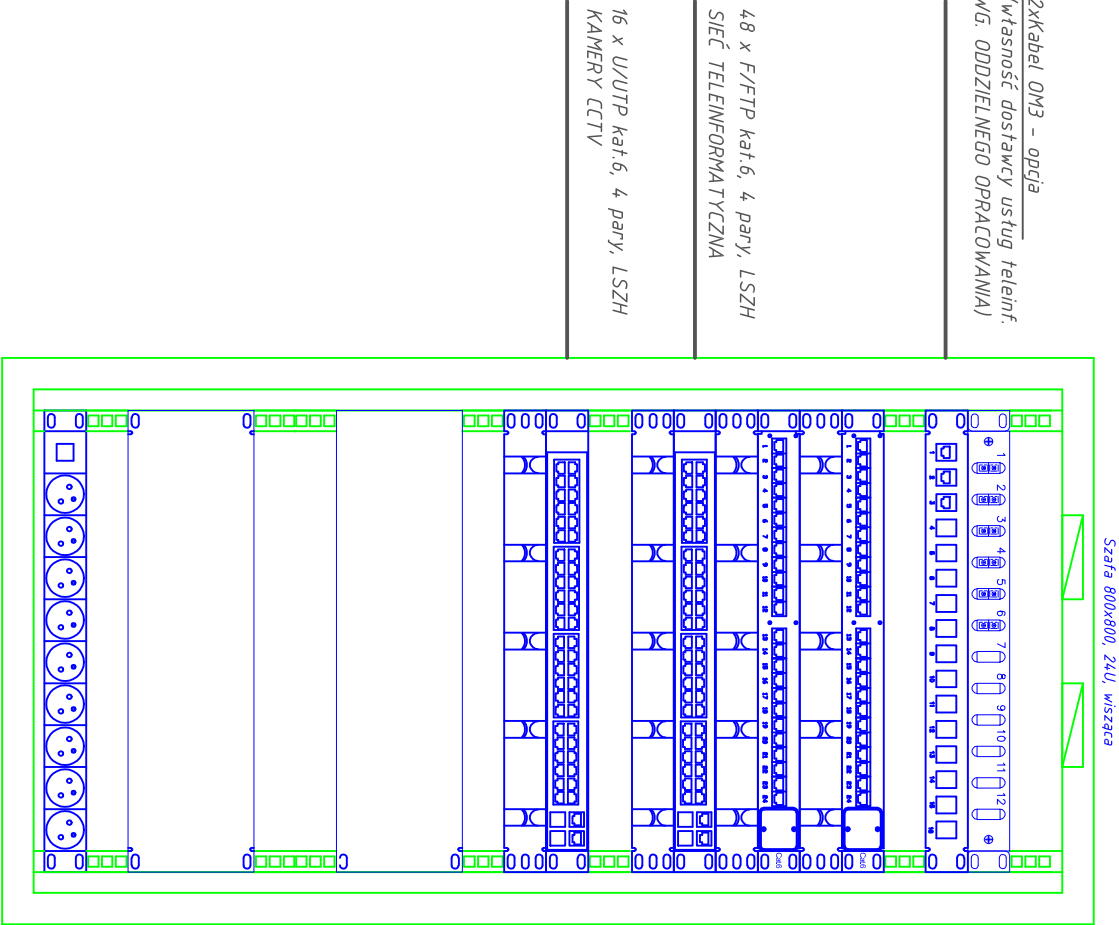

2xkabel OM3 – opcja
(własność dostawcy usług teleinf.
wg. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)

48 x F/FTP kat.6, 4 pary, LSZH
SIEĆ TELEINFORMATYCZNA

16 x U/UTP kat.6, 4 pary, LSZH
KAMERY CCTV

Panel 12xSFPc simplex, MM 50.125um, OM2
Panel modułowy 16 port, kat.6

Panel Ekranowany 24 port kat. 6
Wieszak 1U

Panel Ekranowany 24 port kat. 6
Wieszak 1U
SWITCH 48 port, kat. 6
Wieszak 1U

SWITCH 24 port PoE (CCTV)
Wieszak 1U

RELESTATOR CCTV

UPS 3U, 15 kVA

Lista zasilająca 9x 2P+N, ~230V

Rys nr	GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY		Skala
T-07	-----		
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku		
Inwestor	Gmina Miasto Płock Płock ul. Stary Rynek 1		
adres robót	09-400 Płock, ul. Norbertańska 11 Dz. nr ew.: 926/3, 926/2, 926/1 obręb 9		
obiekt	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11,09-400 Płock		
branża	Elektryczna i telefoniczna		
projektował:	mgr inż. Radosław Habaj upr.nr MAZ/0584/P00E/12		
projektował:	mgr Roman Wołowicz upr.nr DT-WBT/02398/02/U		
opracowanie:	inż. Radomir Mielcarek		
	Stanisława Nowak		
data	23.10.2014		Rewizja 01