


Zasilanie z TG
5x1xLY6mm²

L1, L2, L3, N

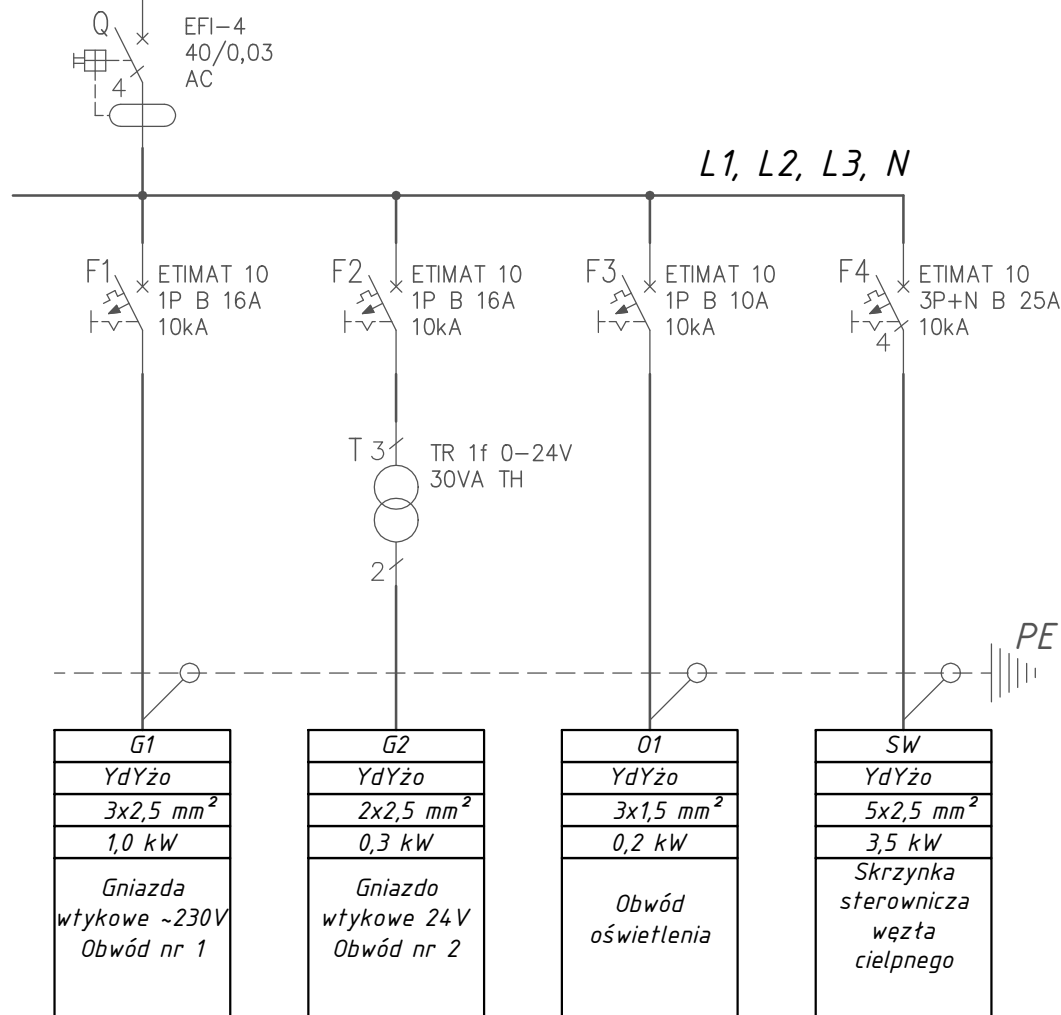

$P_i = 5,0 \text{ kW}$

$P_s = 5,0 \text{ kW} \times 0,6 = 3,0 \text{ kW}$

Rys nr E-18	ROZDZIELNICA RWC SCHEMAT IDEOWY	Skala BS
Tytuł projektu	Projekt przebudowy internatu części B i bloku żywieniowego oraz termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku	
inwestor	Gmina Miasto Płock Płock ul. Stary Rynek 1	
adres robót	09-400 Płock, ul. Norbertańska 11 Dz. nr ew.: 926/3; 926/2; 926/1 obręb 9	
obiekt	Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Norbertańska 11, 09-400 Płock	
branża	Elektryczna	
projektował	mgr inż. Radosław Habaj upr.nr MAZ/0584/P00E/12	
opracowanie	inż. Radomir Mielcarek	
data	19.01.2018 r.	Rewizja 02

System ochrony od porażeń:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie instalacji TN-C-S
połączenia wyrównawcze