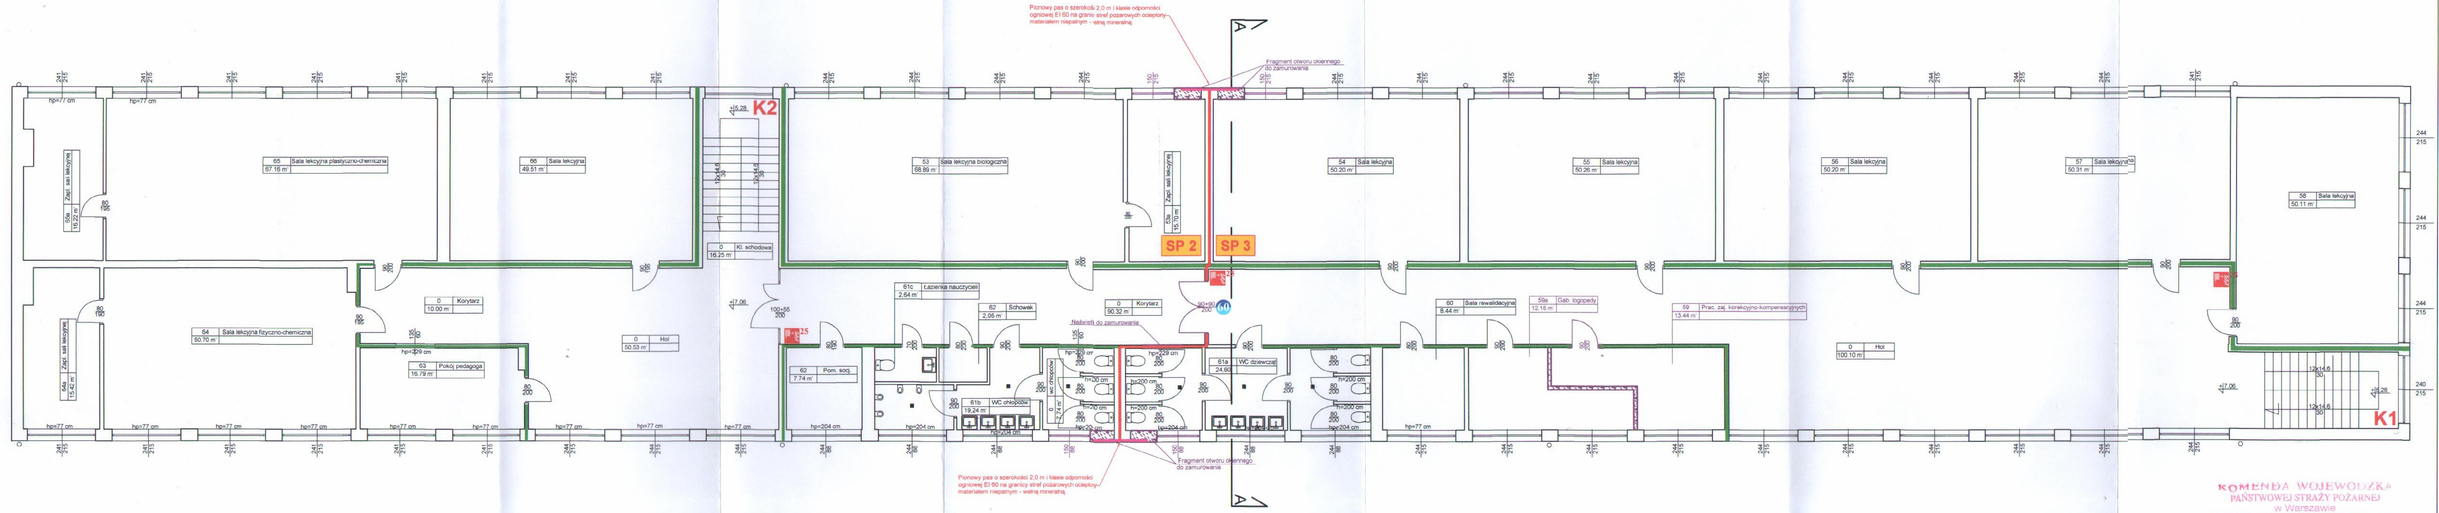

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
Załącznik do postanowienia
NZ.55. 95.668.1 .20 17

Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej - szkoła ul. Miodowa 18, 09 - 400 Płock
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Opracował:	mgr inż. Piotr Głowala nr upr. 540/2011 dr inż. Marek Kapela nr upr. 344/96 wg Centralnego Rej. Rzecz. Budowlanych
Nazwa rysunku:	RZUT II PIĘTRA
Skala:	1:100
Nr rysunku:	4

LEGENDA:
- ŚCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 15
- ŚCIANA WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- DRZWI EIS 60 (DYMOSZCZELNE)
- SP 1 STREFA POŻAROWA NR ...
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MICHAŁ ZOCHOWSKI
09-520 Lipsk, ul. Gajowa 52
NIP 774-122-29-92 REGON 610952529
tel. kom. 605 949 287
e-mail: elsec@op.pl
Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Zochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż określonych w umowie.