


Uwaga:

Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie wymiary rysunku należy każdorazowo sprawdzać z wymiarami rzeczywistymi. W przypadku istotnych różnic niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową.

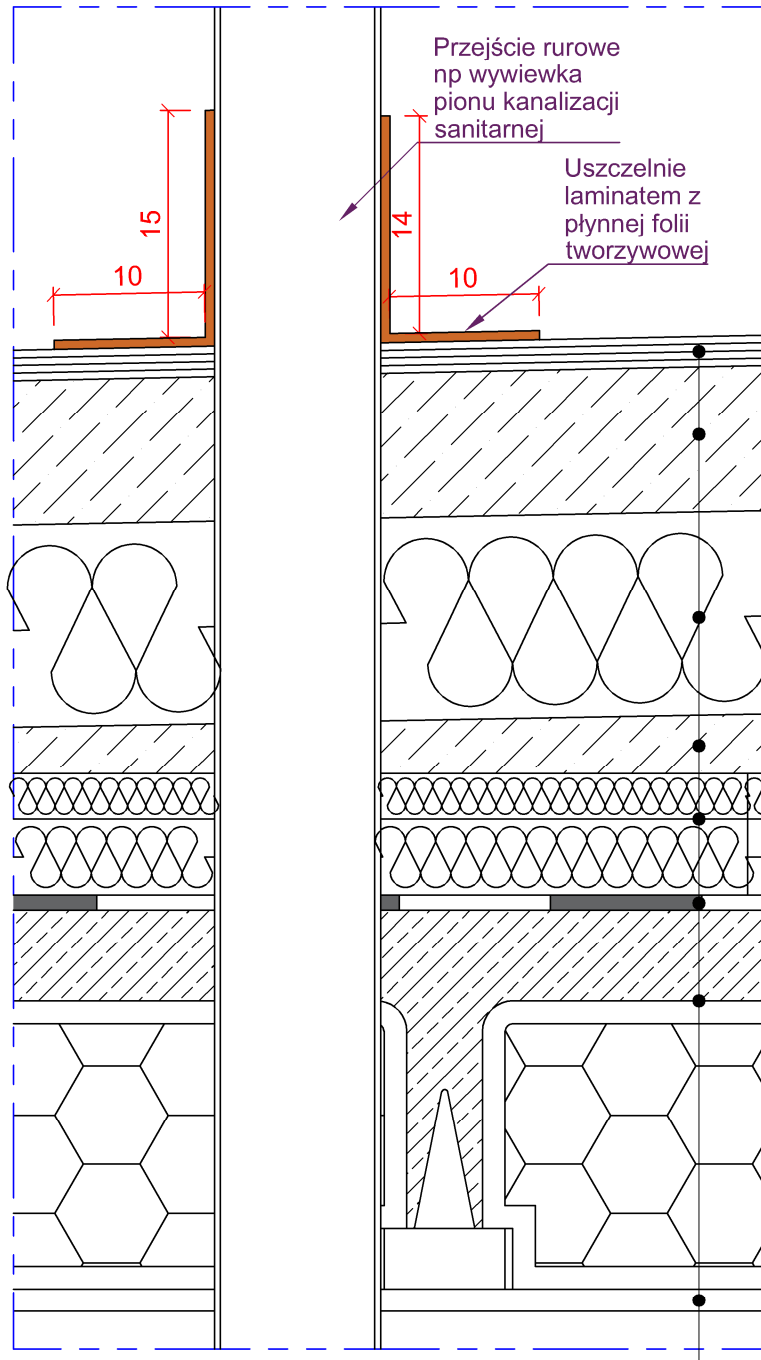

Izolacja wodochronna z dwóch do czterech warstw papy termozgrzewalnej z posypką (łącznej grubości do 2 cm)

Betonowa płyta dociskowa o grubości od ok. 4,5 do ok. 10 cm nadająca spadek całkowity pokryciu ok. 2,7%

Docieplenie z płyt styropianowych grubości 14 cm

Warstwa wyrównująca betonu grubości 2-4 cm na płytach styropianowych nadająca spadek połaci ok. 1,5° (ok. 2%)

Płyty styropianowe układane schodkowo od 3 do 15 cm

Warstwa paroizolacyjna z folii PE

Strop gęstożebrowy Porotherm grubości 29 cm

Tynk cementowo wapienny grubości ok. 1,5 cm

Gmina Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Remont i przebudowa elementów konstrukcyjnych w budynku w ramach zadania inwestycyjnego "Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku" Płock, al. Kilińskiego 4 (dz. nr 881/2)

Nazwa rysunku:

Detal - izolacja przejścia rurowego

Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant:		
Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
DATA	SKALA	NR RYS.
Listopad 2018	1:5	13
Symbol projektu	PB-12/140/18	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MICHAŁ ŻOCHOWSKI

09-520 Łąck, ul. Gajowa 52

NIP 774-122-29-50 tel. kom. 605 545 287
REGON 610992529 e-mail: etasc@op.pl

Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Żochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisanych w umowie.