
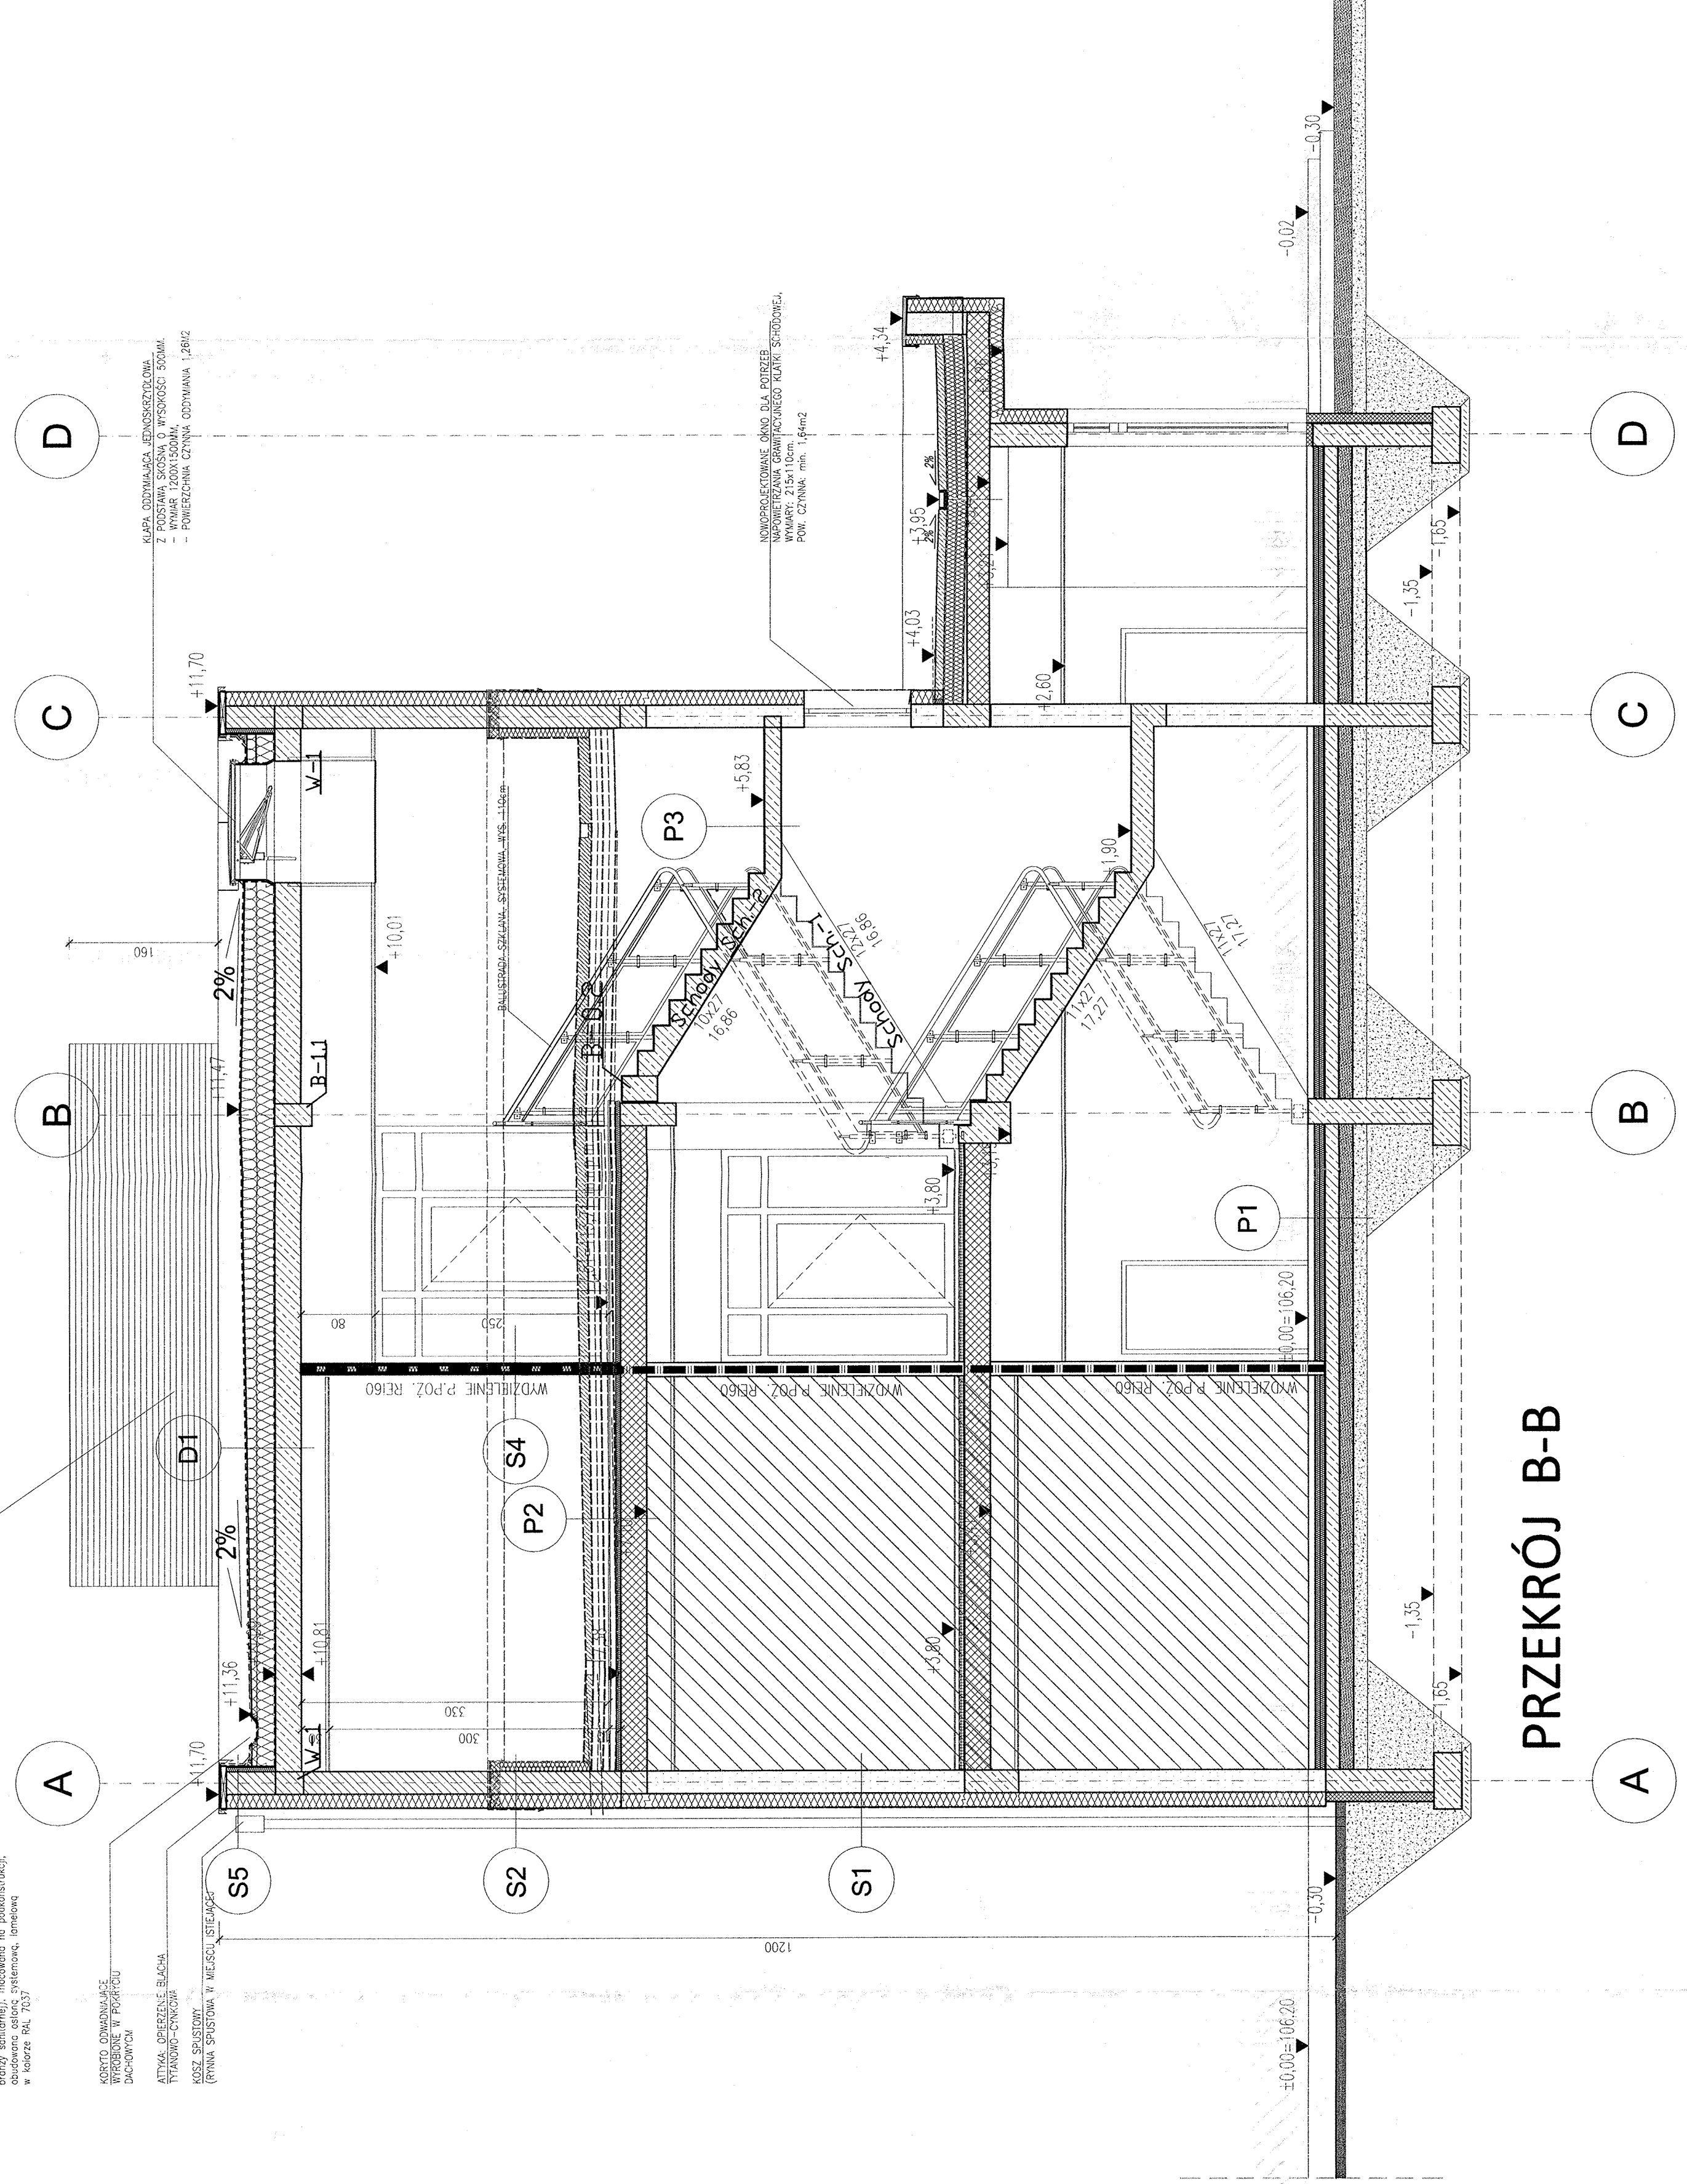


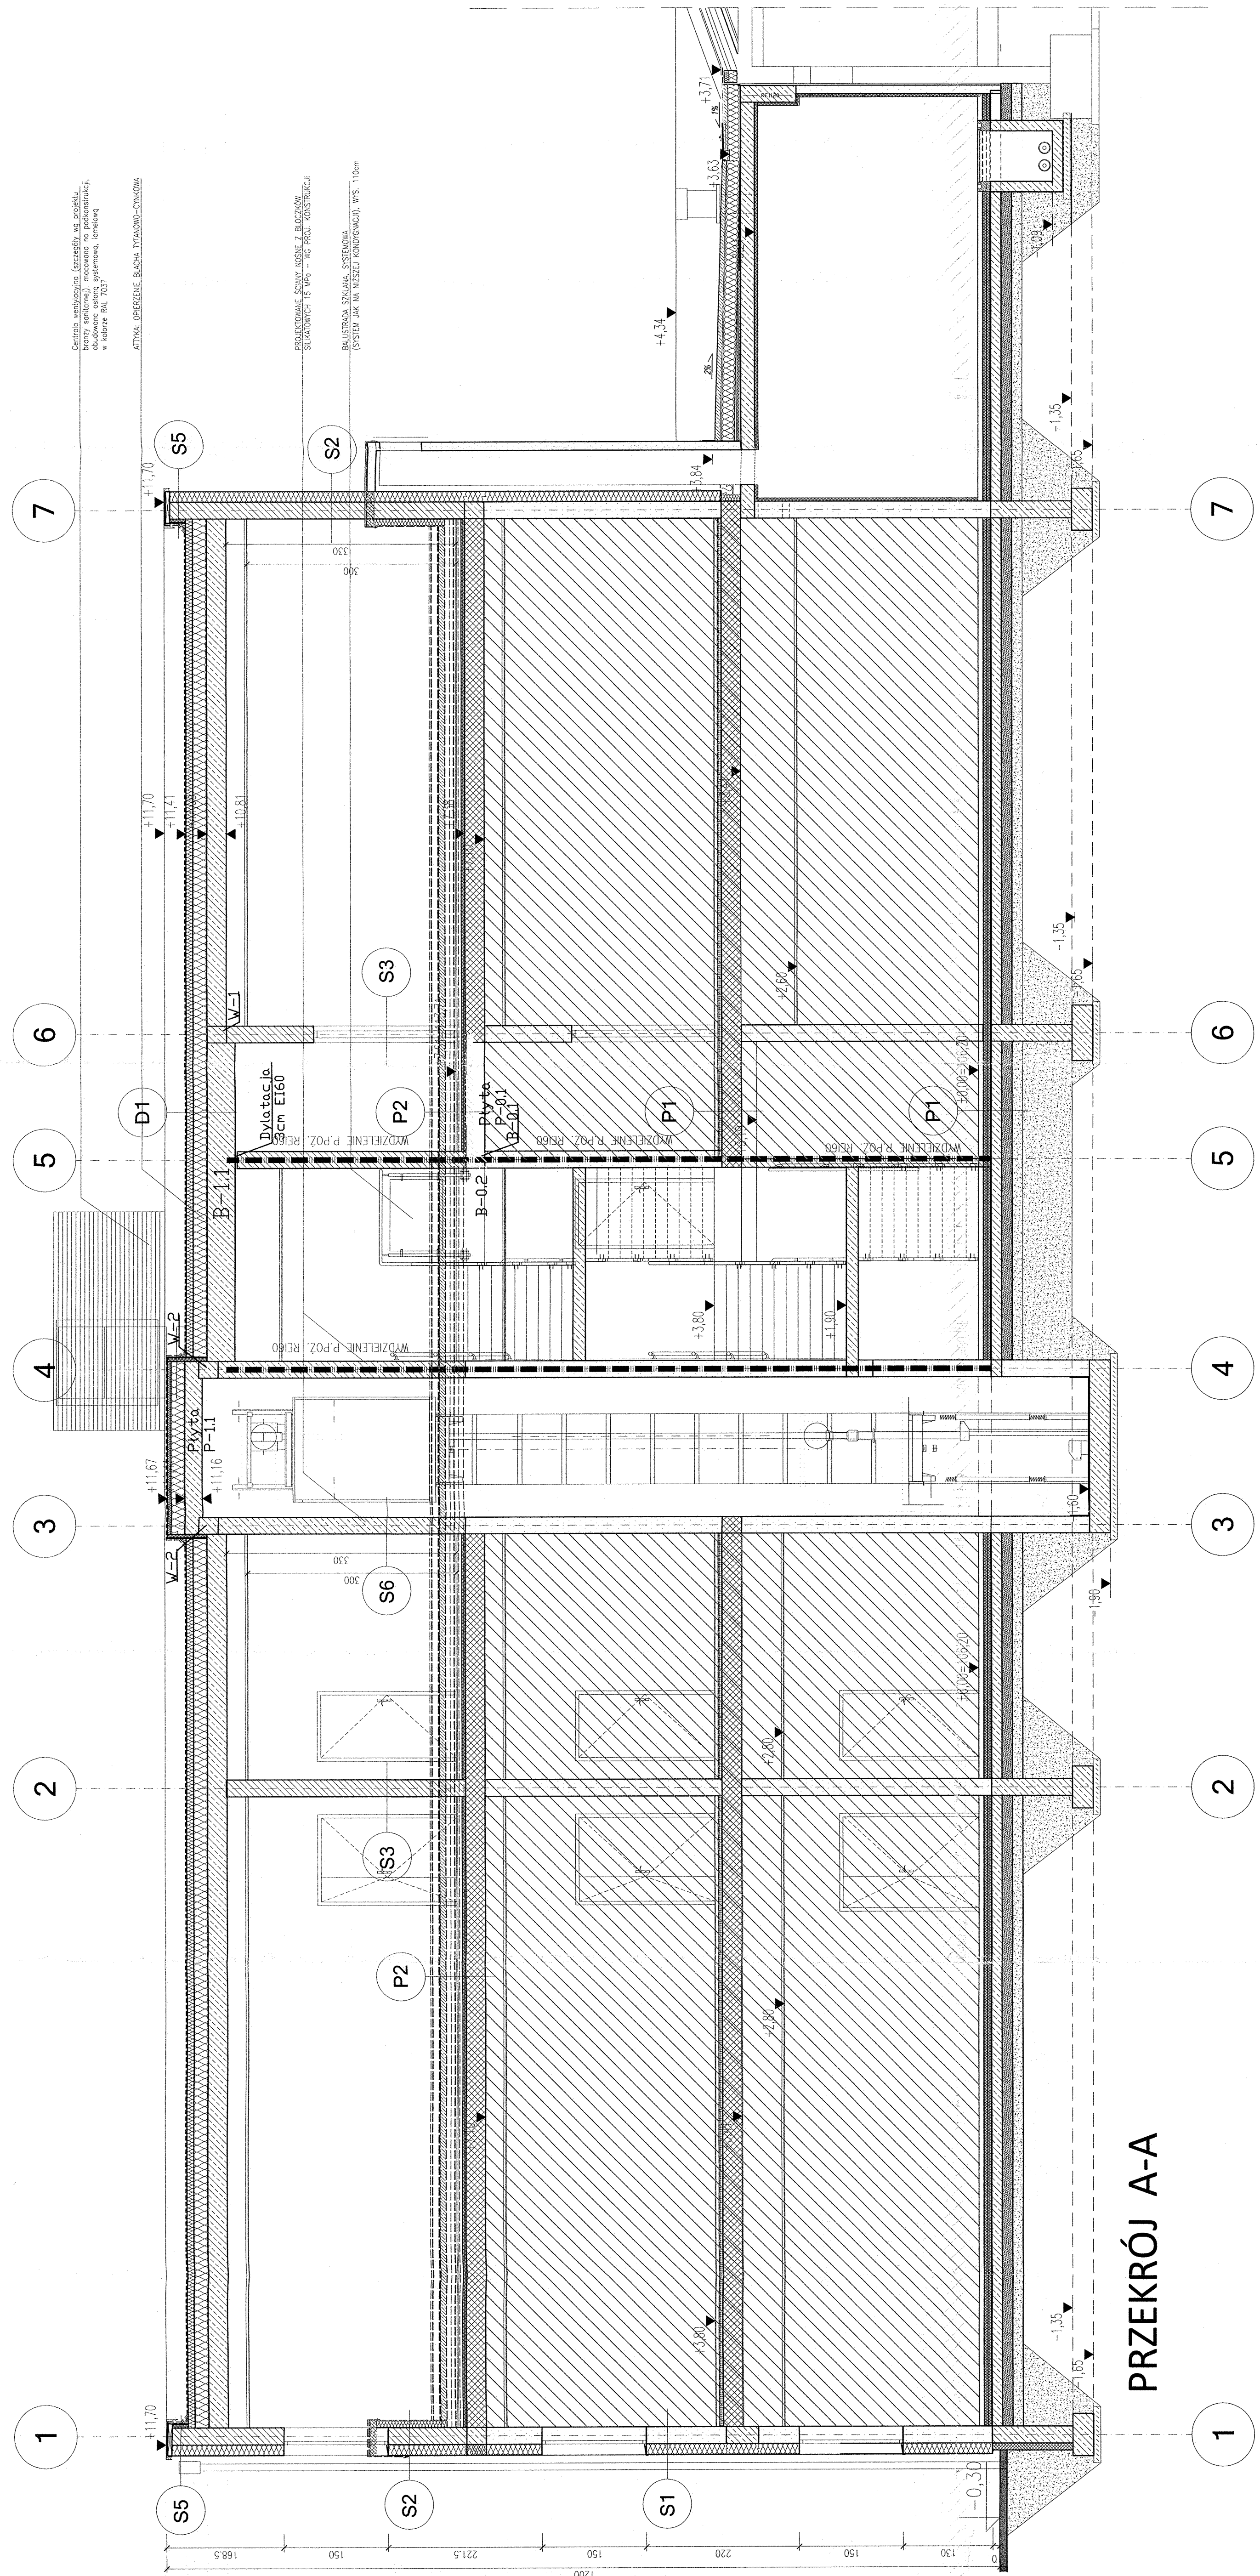

Słupy i łaty	P 1	P 2	P 3	D 1	Symbol tytuł
-	Porozbieża ścieg strągowej	-	Spocznik	Stragadach	
Odmierzona warstwa wykończeniowej porożbi- w miejscach jst zjednoczenia	Warstwy podlogi wg listy pomiarzeń – 1,0cm	Warstwy podlogi wg listy pomiarzeń – 1,0cm	Warstwy podlogi wg listy pomiarzeń – 1,0cm	2x Papa nawierzchniowa typu SBS – 0,5cm	1.
Biegnące wązkie strągowe	Wykosa samopozalająca 0,8cm		Schody żelbetowe – wg proj. konstrukcji	Papa dodatkowa mocowana mechanicznie –0,5cm	2.
-	Wysokość Betonuwar zbrojonej wlopa stropowa 1,0x1,0cm gr.4mm, zatężenie mg glazowa, dyktowane w polown 6/6, gr. 6cm		-	Wetka mineralna pyroizolowana z przylipkami tacezanami – min. 20cm. Warstwy spadkowe z wetny mineralnej.	3.
-	Parozalobisz – folia PE gr. 0,2mm		-	Folia parozalobiszowa	4.
-	stropowin elastyczny gr.4,4cm		-	Strop – wg proj. konstrukcji	5.
Odmierzona warstwa wykończeniowej porożbi- w miejscach jst zjednoczenia	Folia PE		-	Sufit podłożony – wg zestawienia pomiarzeń	6.
-	Strop izolacyjny		-	-	7.

S1	S2	S3	S4	S5	S6	Symbol
Ściana zewnętrzna izolacyjna	Ściana zewnętrzna nowoprogłowana	Ściana wewnętrzna - murowana	Ściana wewnętrzna - tynka	Ściana styku	Ściana styku widowego	Tynki
Bez zmian. Miejsca wydzielenia i pod. (gazy niepalne) REI 200	REI 200	Wg. graniczeń w punktach	REI 60 lub wg graniczeń w punktach	REI 120	REI 60 lub wg graniczeń w punktach	PP202
Wszystkie części zewnętrznych ściągów i kolierów izolacyjnych i izolacyjnych w murach, bądź malowanie kolcami ściągów. Na ścianie izolacji: izolacja z izolacją. W kolierach: izolacja z izolacją.	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	1.
Izolacja warstwa ściąg zewnętrznych	Chropienie - styropian gr. 15cm	Ściana murowana - z bloczków betonu komórkowego o grubości 12, 24cm - wg. proj. konstrukcji	Ściana gipsowa-kartonowa o grubości 12, 25cm - wg. proj. konstrukcji	Chropienie - styropian gr. 15cm, usypka - w miejscach padów napiętych o szer. 2m należy zastosować wełnę mineralną	Ściana murowana, stolna - z autoklawu bloczków szklanych 15 Mpa 24cm - wg. proj. konstrukcji	2.
Zastosowanie padów napiętych z wykorzystaniem (zastosowanie) w miejscach oznaczonych w rysunku	Ściana murowana - z bloczków betonu komórkowego o grubości 24cm - wg. proj. konstrukcji	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	Ściana murowana - z autoklawu cementowych 25cm - wg. proj. konstrukcji	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	3.
-	Tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	-	-	Mołowanie, bądź tynk cementowo-wapienny, kolorystyka wykonczenia ściany - wg. projektu wnętrza	-	4.
-	Grout gipsowa, oraz malowanie - kolorystyka i sposób wykonczenia ściany wg. projektu wnętrza	-	-	Styropian EPS70 10cm	-	5.
-	-	-	-	Papa zgrzewalna SBS	-	6.

LEGENDA:

	S ₀
	S ₁
	S ₂
	S ₃
	S ₄
	S ₅
	S ₆
	S ₇
	S ₈
	S ₉
	S ₁₀
	S ₁₁
	S ₁₂
	S ₁₃
	S ₁₄
	S ₁₅
	S ₁₆
	S ₁₇
	S ₁₈
	S ₁₉
	S ₂₀
	S ₂₁
	S ₂₂
	S ₂₃
	S ₂₄
	S ₂₅
	S ₂₆
	S ₂₇
	S ₂₈
	S ₂₉
	S ₃₀
	S ₃₁
	S ₃₂
	S ₃₃
	S ₃₄
	S ₃₅
	S ₃₆
	S ₃₇
	S ₃₈
	S ₃₉
	S ₄₀
	S ₄₁
	S ₄₂
	S ₄₃
	S ₄₄
	S ₄₅
	S ₄₆
	S ₄₇
	S ₄₈
	S ₄₉
	S ₅₀
	S ₅₁
	S ₅₂
	S ₅₃
	S ₅₄
	S ₅₅
	S ₅₆
	S ₅₇
	S ₅₈
	S ₅₉
	S ₆₀
	S ₆₁
	S ₆₂
	S ₆₃
	S ₆₄
	S ₆₅
	S ₆₆
	S ₆₇
	S ₆₈
	S ₆₉
	S ₇₀
	S ₇₁
	S ₇₂
	S ₇₃
	S ₇₄
	S ₇₅
	S ₇₆
	S ₇₇
	S ₇₈
	S ₇₉
	S ₈₀
	S ₈₁
	S ₈₂
	S ₈₃
	S ₈₄
	S ₈₅
	S ₈₆
	S ₈₇
	S ₈₈
	S ₈₉
	S ₉₀
	S ₉₁
	S ₉₂
	S ₉₃
	S ₉₄
	S ₉₅
	S ₉₆
	S ₉₇
	S ₉₈
	S ₉₉

[illegible]