




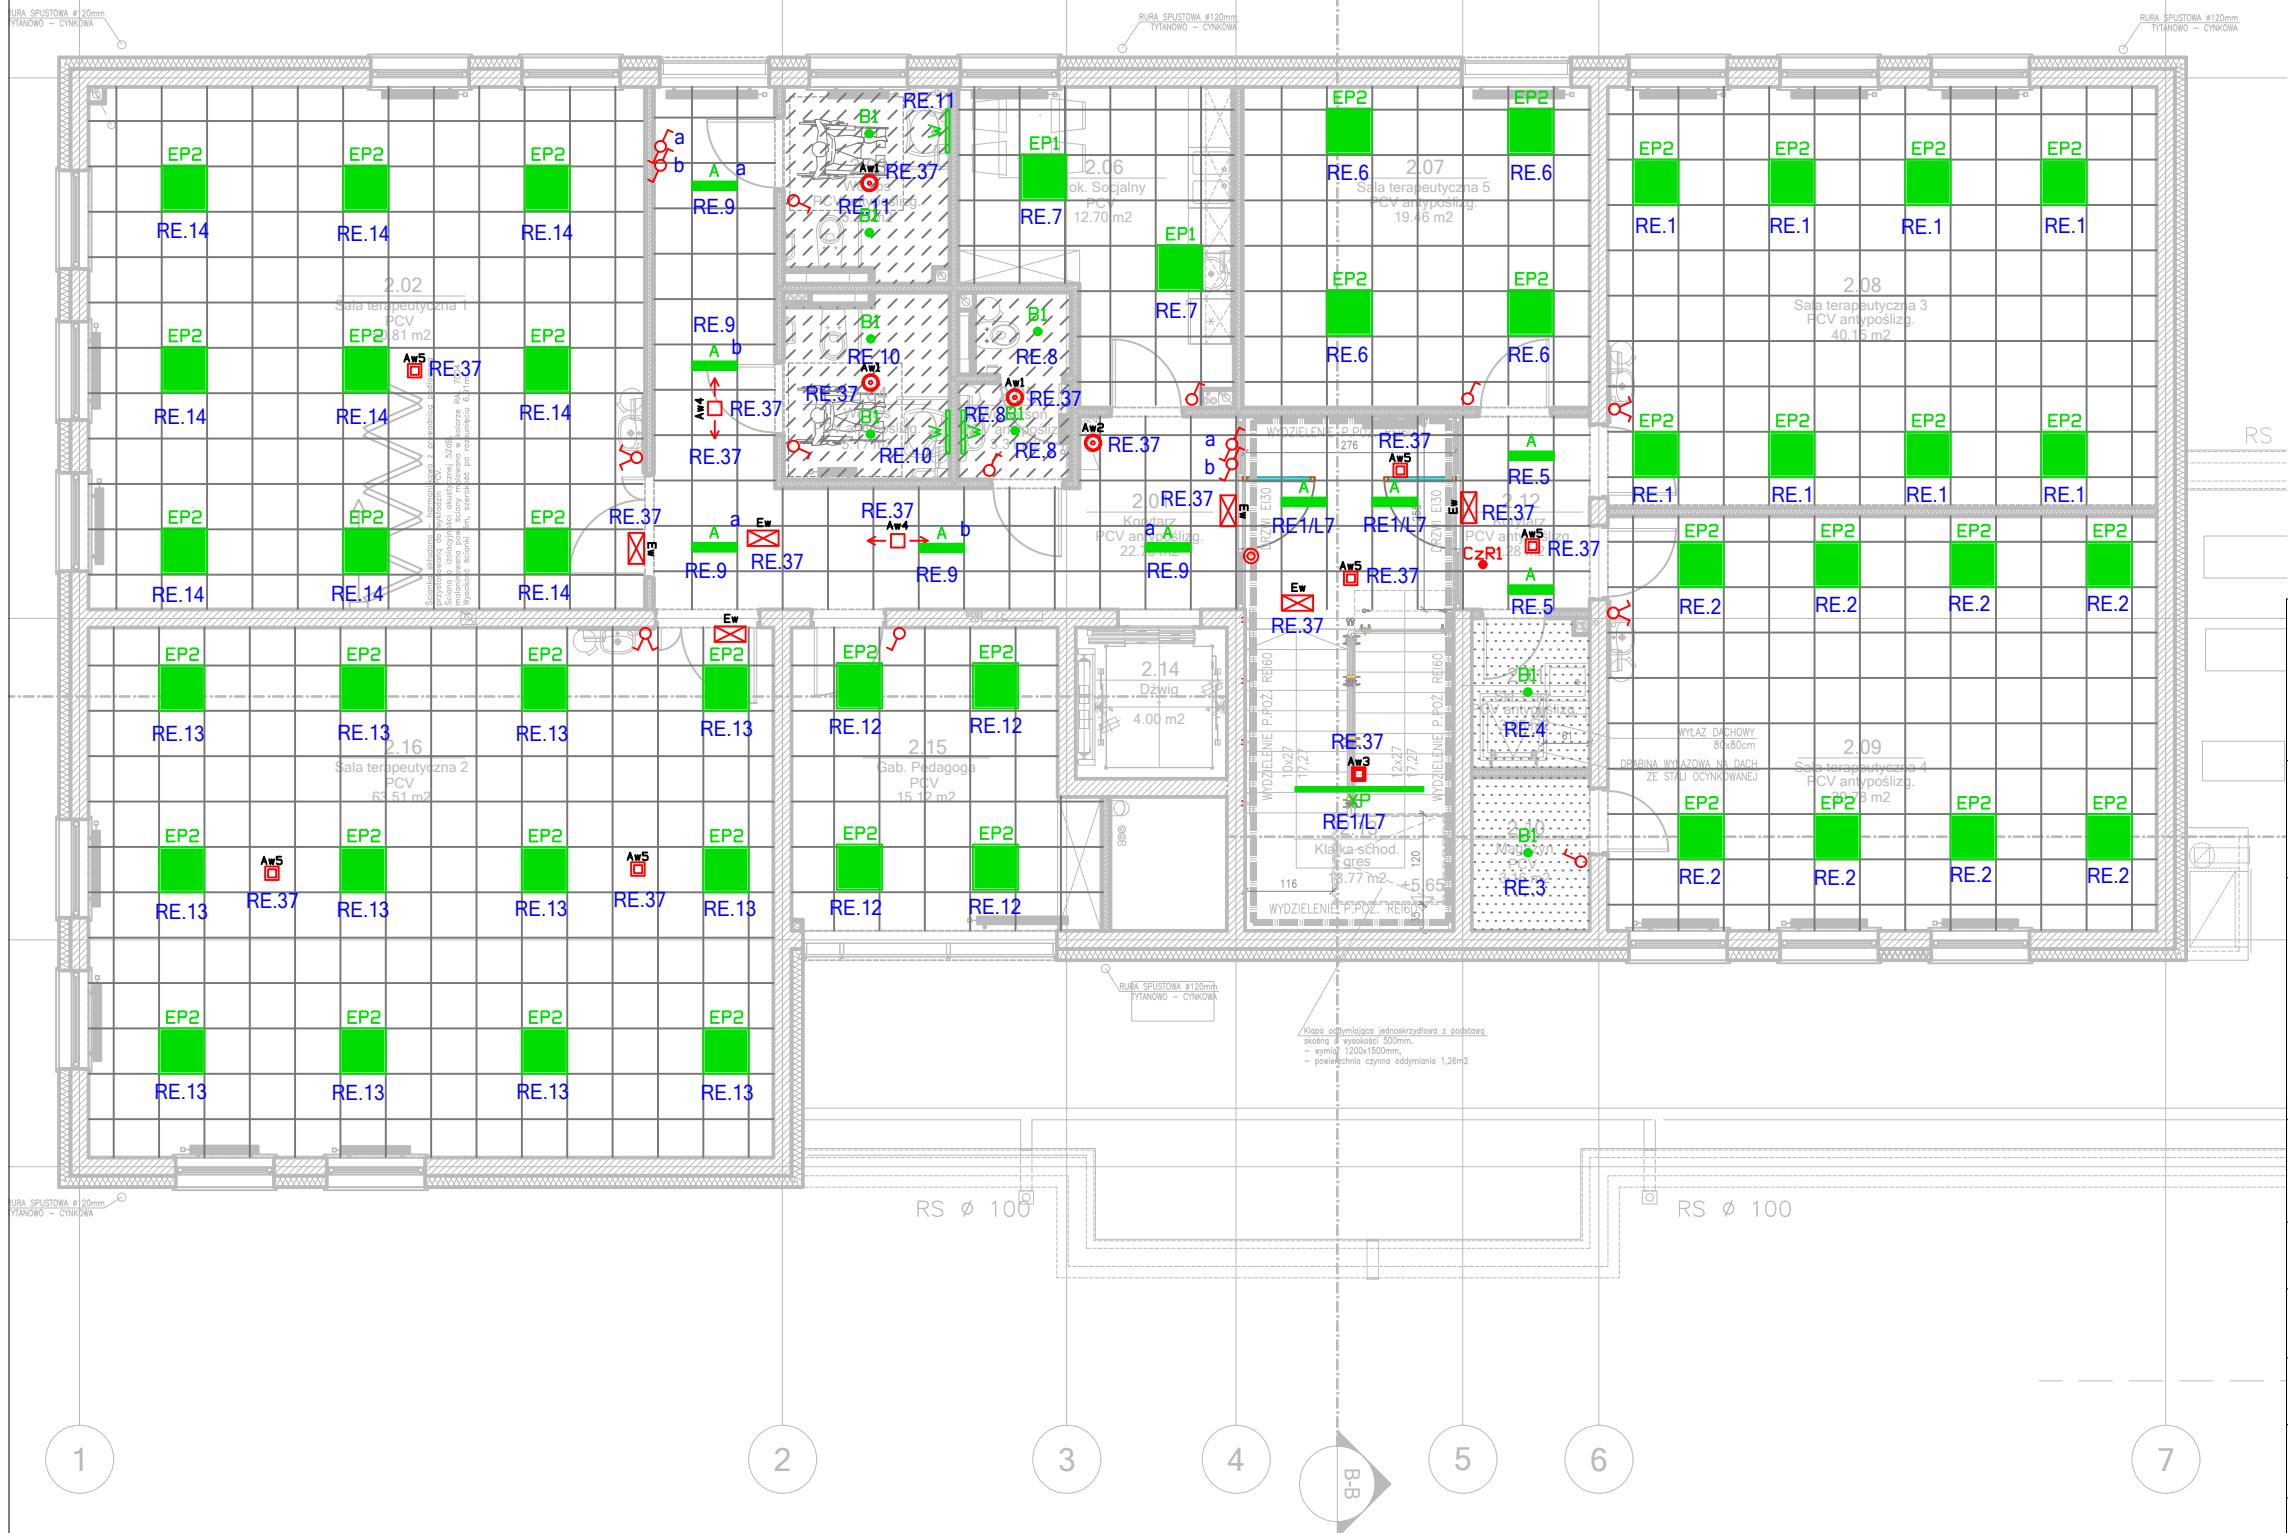


Legenda – oświetlenie

	Wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20
	Wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20
	Wyłącznik schodowy, 16A, IP20
	Czujnik ruchu
	Przycisk monostabilny IP20

RZUT II PIĘTRA



PROJEKTANT ul. Serbska 8B/17 61-696 Poznań ul. Buforowa 70a/35 52-129 Wrocław			tel.: 664 177 035 e-mail: biuro@aplusdstudio.pl		
INWESTOR			GMINA PŁOCK UL. STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		
TEMAT			ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
OBIEKT			CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W PŁOCKU		
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA		PODPISY	
mgr inż. Michał Nagórka		PDL/0180/PBE/15			
SPRAWDZAJĄCY:		MAZ/0282/PWBE/15			
mgr inż. Janusz Szymkowiak					
OPRACOWAŁ:					
inż. Michał Lewicki					
NAZWA RYSUNKU					
Schemat instalacji oświetlenia					
FAZA PROJEKTU		PW		BRANŻA	
SKALA		1:100		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
DATA		2019-09		IE.01	
NR PROJEKTU		041			