RZUT PARTERU

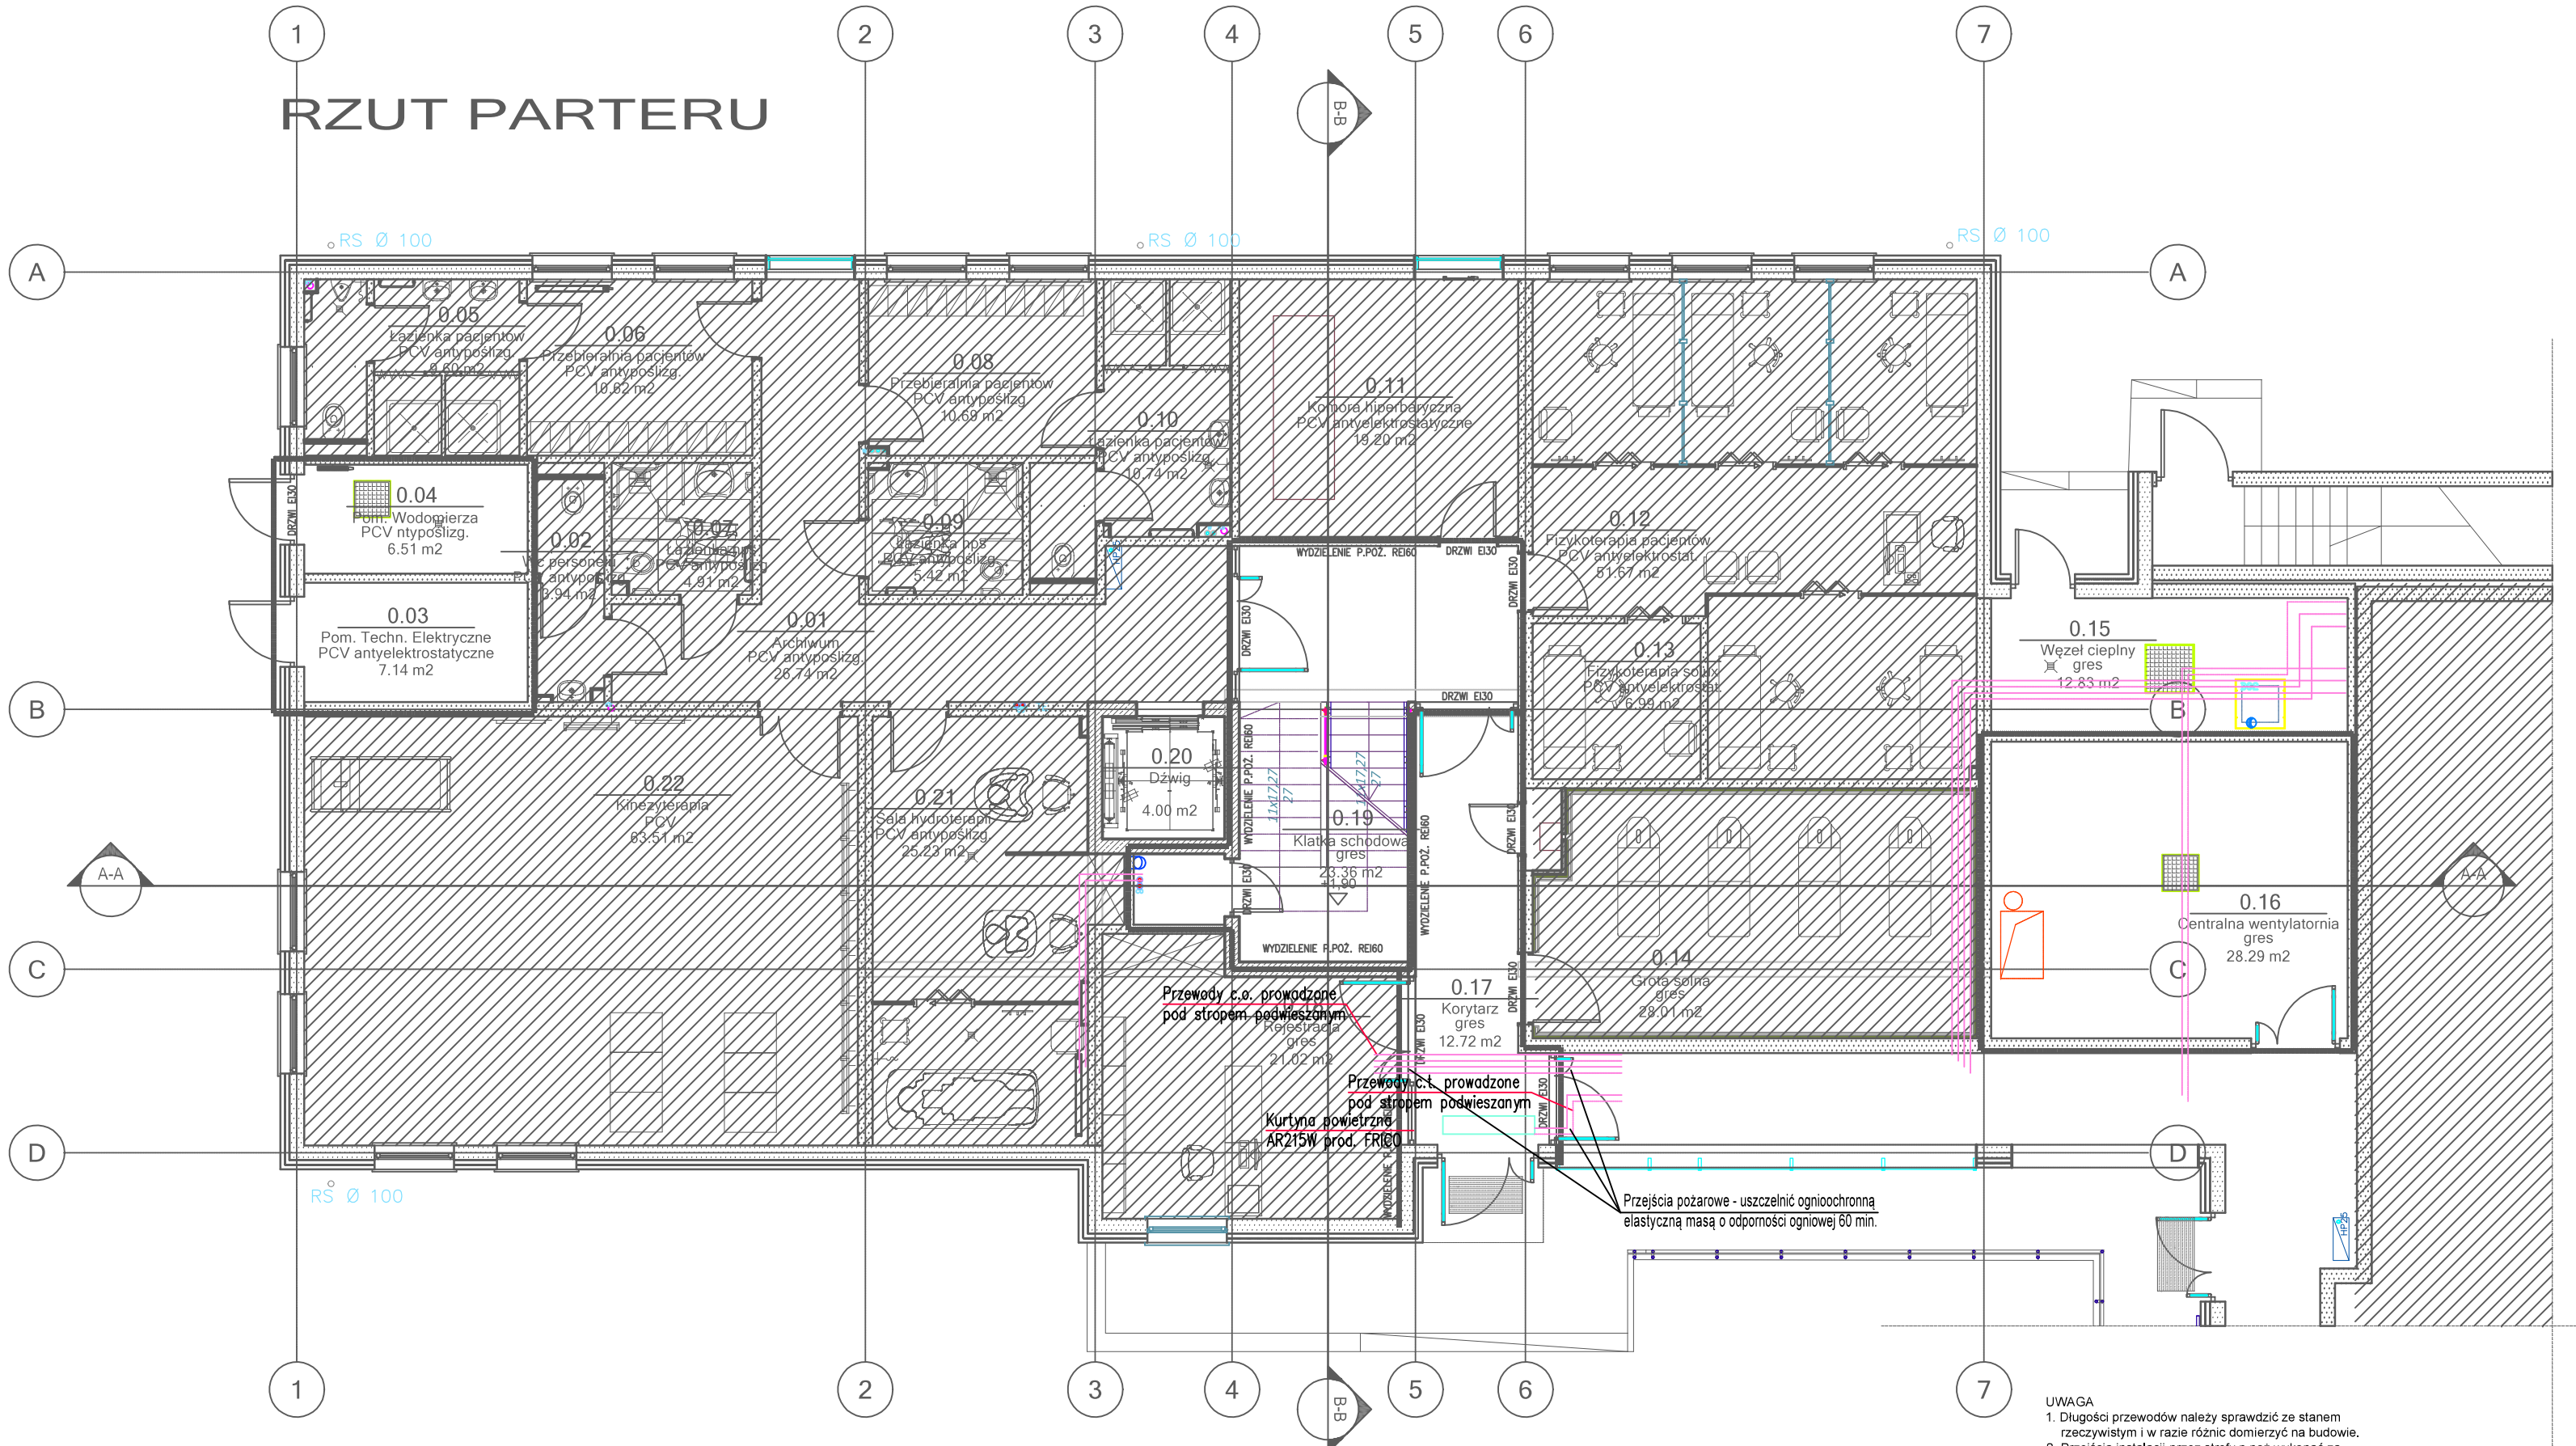

LEGENDA:

- Przewody instalacji c.o. z tworzywa sztucznego, przewodowe wielowarstwowe prowadzone w izolacji cieplnej.
- Przewody instalacji c.o. z tworzywa sztucznego, przewodowe wielowarstwowe(prowadzone w warstwach posadzkowych) izolowane
- Przewody instalacji c.t. z rur stalowych bez szwu przewodowych wg. PN-74/H-74219. Chropowatość k = 0.1 mm prowadzone w izolacji cieplnej.

CNH-20V-60 1,20m – Grzejnik stalowy płytowy zaworowy w wykonaniu higienicznym.

CN-11KV2-50 0,52m – Grzejnik stalowy płytowy zaworowy

COS-STAN110-60 0,6m – Grzejnik stalowy drabinkowy (łazienkowy)

UWAGA
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie,
2. Przejścia instalacji przez strefy p.poż wykonać za pomocą pianki uszczelniającej o odporności ogniowej danej przegrody p.poż.
3. Przy przejściach instalacji przez przegrody należy stosować tuleje ochronne wypełnione po obu stronach pianką pęczniejącą PU.
4 Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami,
5. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić masą ogniochronną o odporności ogniowej równej danej przegrodzie p.poż, przez , które przechodzą przewody,
6. Wszystkie przewody należy izolować izolacją zgodnie z nowymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
7. Przy prowadzeniu instalacji należy mieć na uwadze konstrukcję budynku oraz infrastrukturę techniczną w tym elektryczną i teletechniczną.

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, lub wykorzystywanie bez zgody biura projektowego zabronione

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Buforowa 70a/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
GMINA PŁOCK
STARY RYNEK 1
09-400 PŁOCK

TEMAT
ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W PŁOCKU

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0191/PWOS/15	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Antkowiak	WKP/0159/PWOS/13	

NAZWA RYSUNKU
Rzuł parteru – c.o. i c.t. przejścia p.poż.

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	IS.05
DATA	2019-11		
NR PROJEKTU	041		