


# RZUT I PIĘTRA

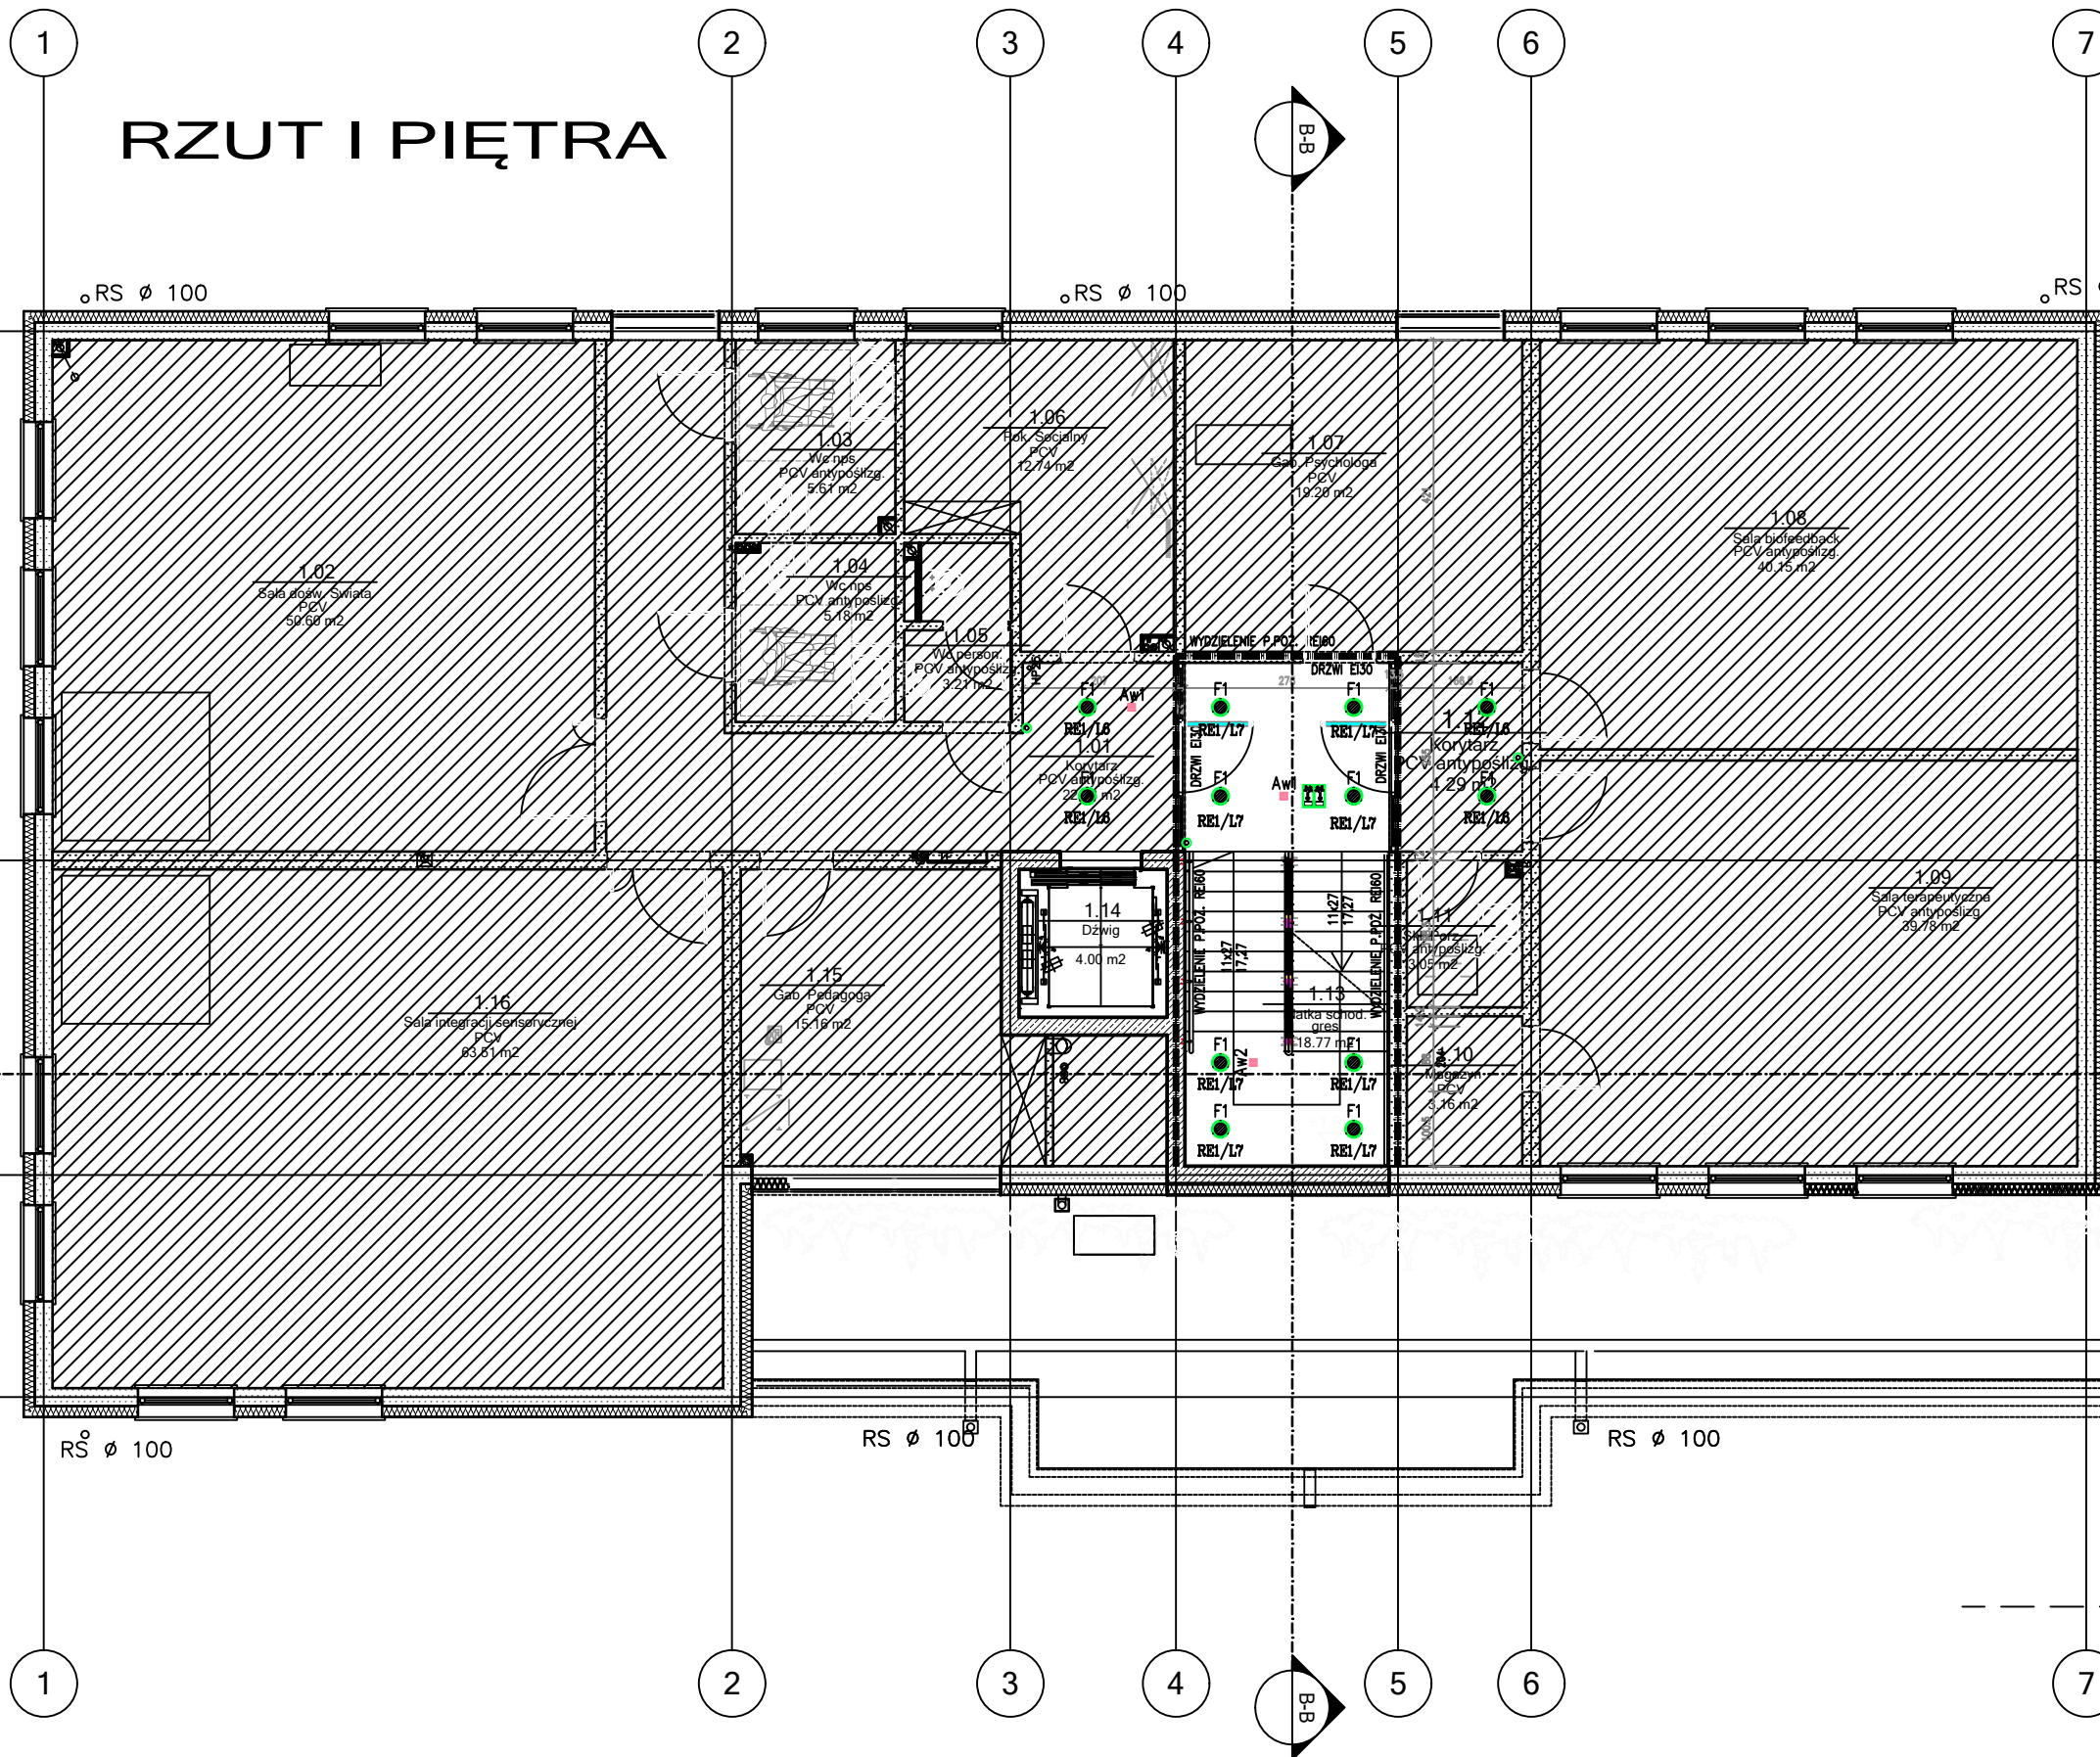

Uwaga 1: Na rysunku przedstawiono istniejące oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego, które należy zamontować po wymianie sufitów.

Uwaga 2: Należy przewidzieć podział obwodu RE1/L6 na lewą i prawą stronę korytarza.

PROJEKTANT		
ul. Serbska 8B/17 61-696 Poznań ul. Buforowa 70a/35 52-129 Wrocław		
tel.: 664 177 035 e-mail: biuro@aplusstudio.pl		
INWESTOR		
GMINA PŁOCK UL. STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK		
TEMAT		
ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
OBIEKT		
CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W PŁOCKU		
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. Michał Nagórka	PDL/0180/PBE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	MAZ/0282/PWBE/15	
mgr inż. Janusz Szymkowiak		
OPRACOWAŁ:		
inż. Michał Lewicki		
NAZWA RYSUNKU		
Istniejąca instalacja oświetlenia- 1 piętro		
FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA	1:100	NR RYSUNKU  IE.06
DATA	2019-09	
NR PROJEKTU	041	