


ZAKRES OBJĘTY PROJEKTEM

BUDYNEK




PRZYŁĄCZE
Ppr=71kW


DIAGRAM ŁĄCZEŃ	
ZASILANIE	POŻAR
01	0
7	0

ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRĄDU ENERG.

POZIOM +1 POZIOM +2 DACH

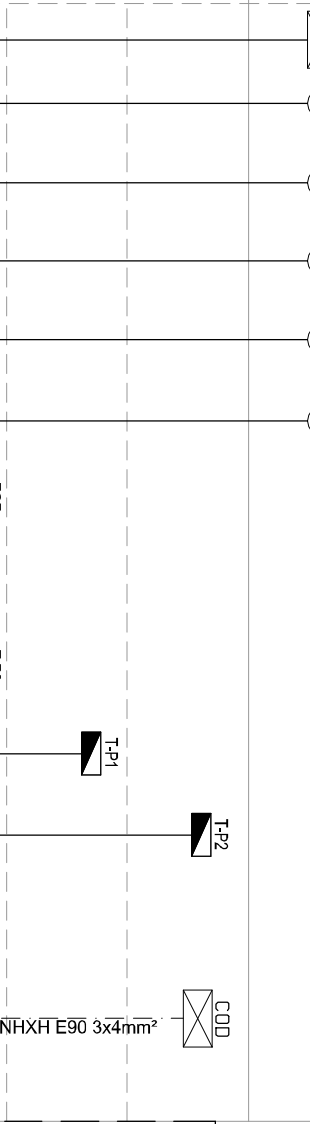


PARTER

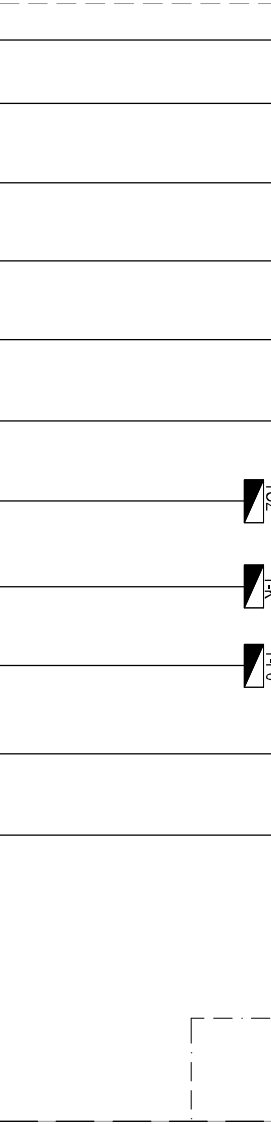

PIWNICA





RGNN

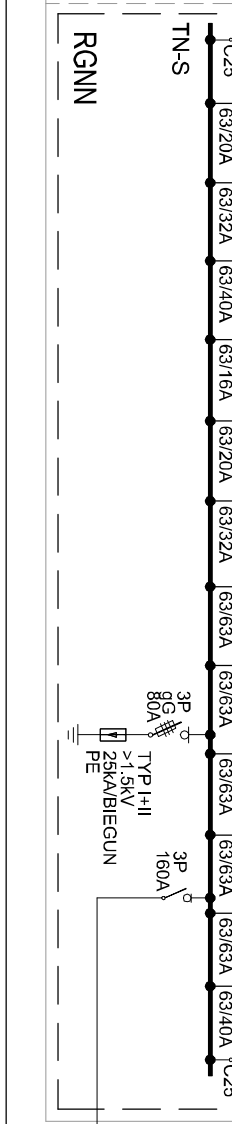

NOWOPROJEKTOWANA TABLICA
T-PWP NA ELEWACJI BUDYNKU

TN-C-S

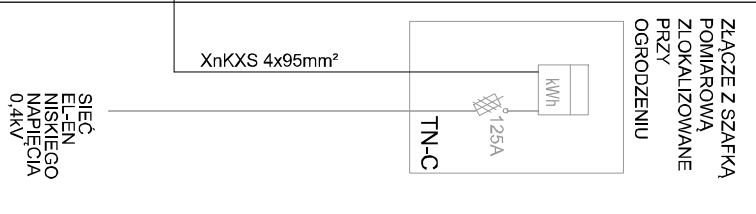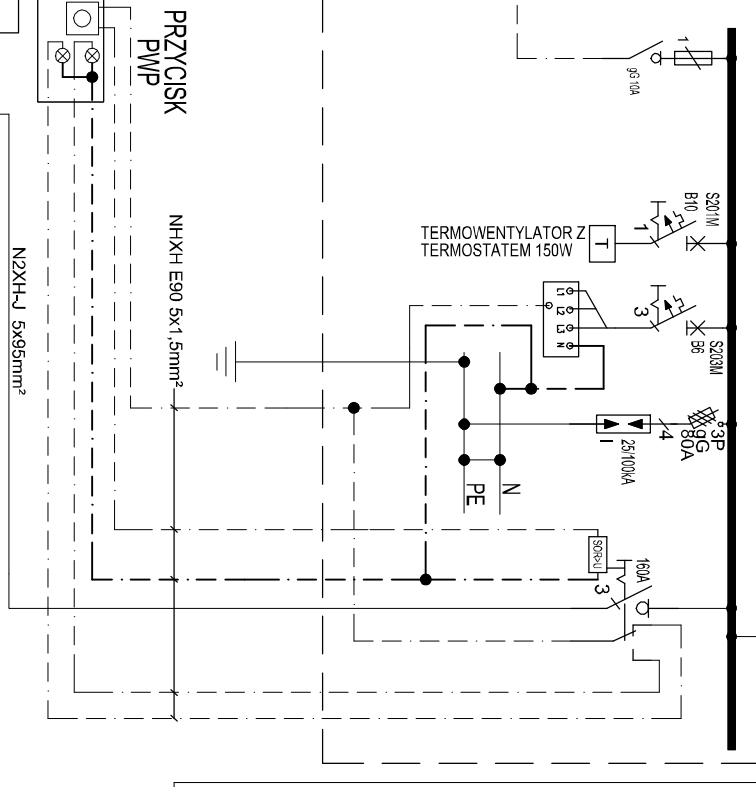

PRZYCISK
PWP

NH-XH E90 5x1,5mm²

N2XH-J 5x95mm²

TERMOWENTYLATOR Z
TERMOSTATEM 150W

XnKXS 4x95mm²

SIEĆ
EI-FEN
NISKIEGO
NAPIĘCIA
0,4kV

Jednostka projektowa: PPU KST WIEŚLAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601		Nr. proj.:	P24919
Temat: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania podziemnego szczytła segmentu Szkoły Pockstawiowej nr 3 na potrzeby Foruńi. Fryzjologiczno - Pedagogicznej mt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, oświetleniem opaskowym, instalacją elektryczną i instalacją odgromową oraz parkingu na 20 samochodów osobowych		Data:	06.11.2019
Projektant: mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/11		Sprawdzający	
Tytuł: Schemat zasilania		mgr inż. Tomasz Koszłowny upr.nr MAZ/0225/PWBE/18	
Adres Inwestycji: UL. KOSSOBUDZIEGO 7, 09-400 PŁOCK DZ.NR.403 OBR. 4		Inwestor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK	
Nr rys.:		Nr str.:	
EI-01		01/02	