


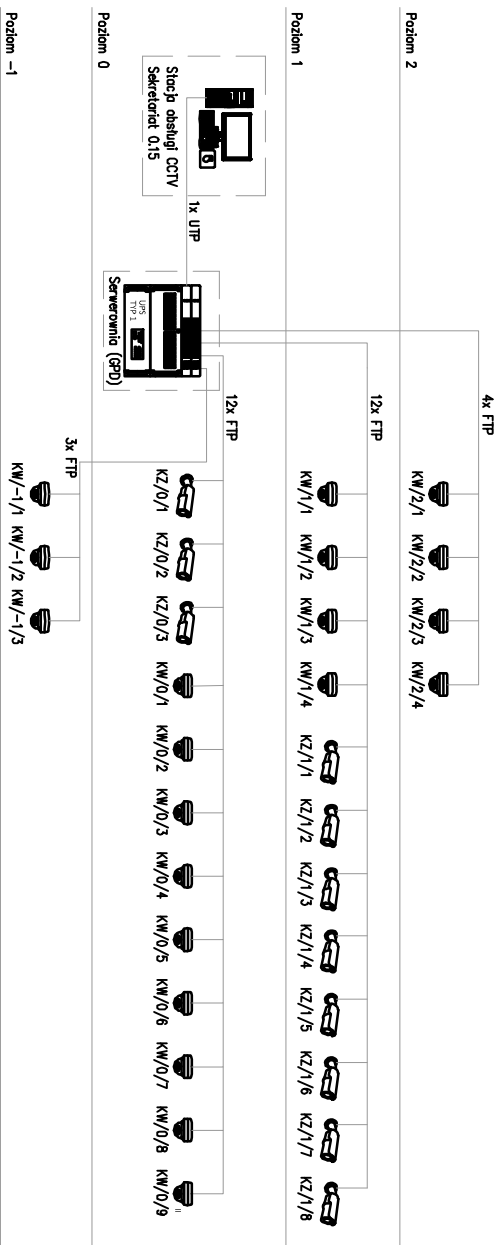

- LEGENDA**
- Kamera kopułkowa
 - Kamera kopułkowa
 - Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet"
 - Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet" typ 2
 - Rejestrador P rock 4U
 - Stacja PC Klient
 - Monitor LCD 24"
 - Zasilacz awaryjny UPS
 - Przełącznik sieciowy 24 porty 2xSFP, 2x UPlink
 - Rejestrador
 - Przełącznik sieciowy

Jednostka projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601		Nr proj.: P24919
Tytuł: Schemat CCTV	Temat: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i nt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: kanalizacją deszczową, oświetleniem opaskowym, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz parkingu na 20 samochodów osobowych	Data: 06.11.2019
	Projektant: mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr MAZ/0415/PWOE/11	
	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Koszłowny upr.nr MAZ/0225/PWBE/18	
Adres Inwestycji: UL. KOSSOBUDZKIEGO 7, 09-400 PŁOCK DZ. NR 403 OBR. 4	Investor: GMINA PŁOCK STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK	Nr rys.: NP-11
		Nr str.: -