


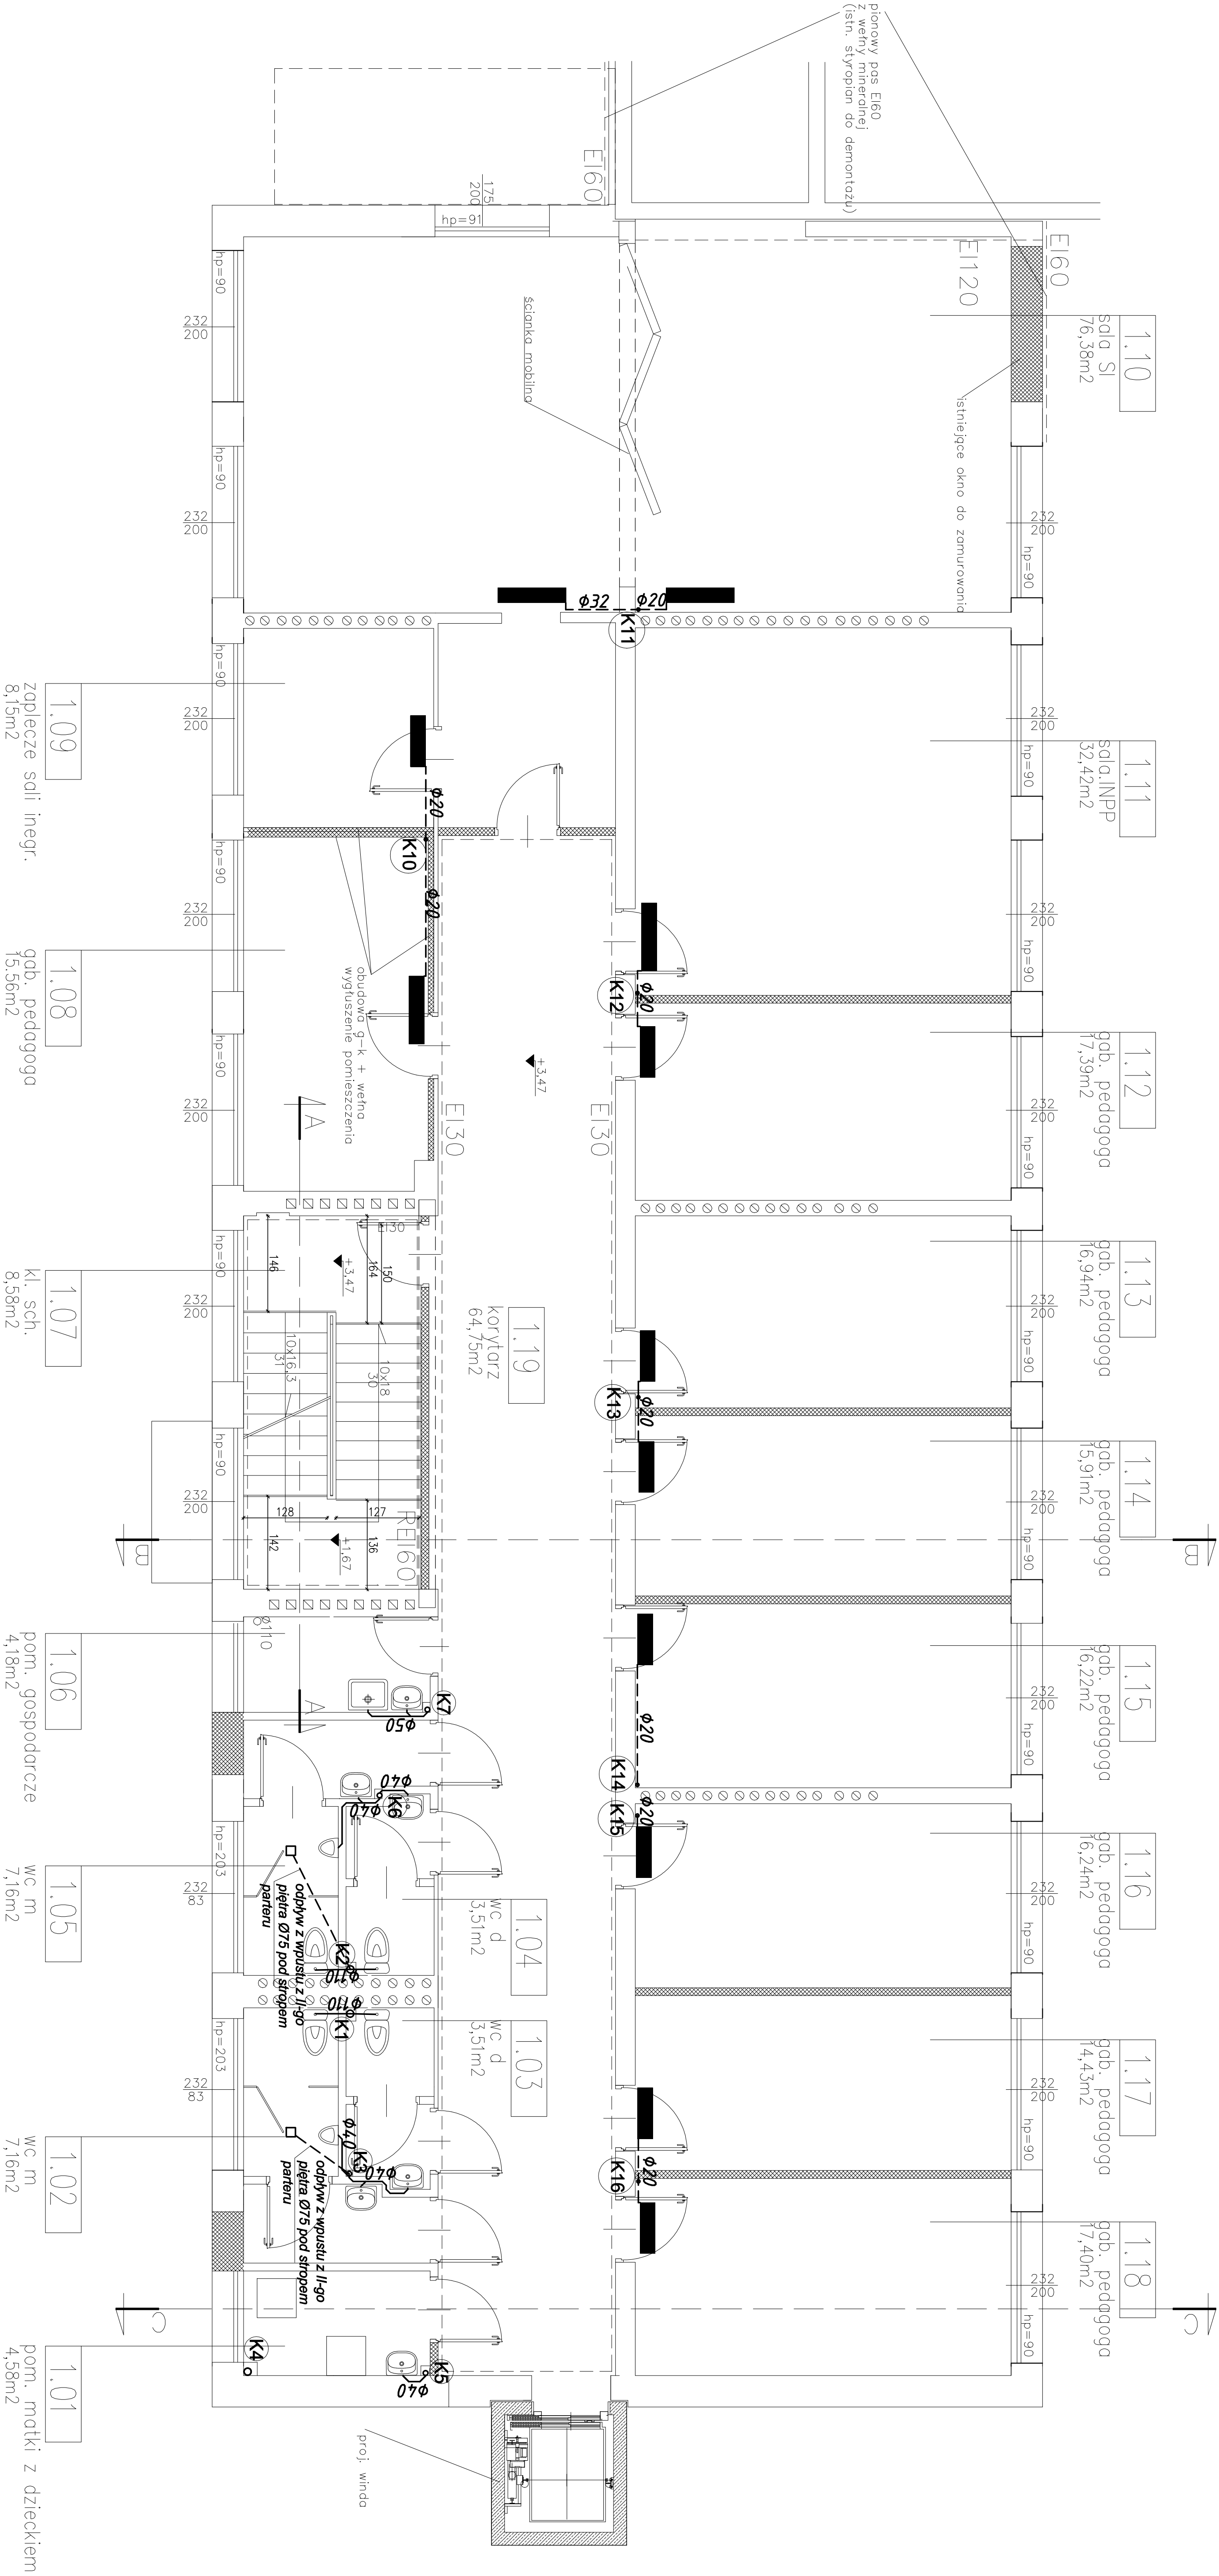

Legenda

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone w przegrodach i po wierzchu
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- K1** o Oznaczenie pionu instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGA!
Przewody instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji wykonać z rur PVC-U klejonych, pozostałe przewody z rur kanalizacyjnych PVC klejonych do instalacji wewnętrznych
Rzut rozpatrywać jednocześnie z rozwinęciem instalacji kanalizacji sanitarnej rys. nr 10

Jednostka projektowa:		Nr proj.	
PRU KST WIESZĄĆ BRYKALA, 08-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 281, TEL. 512 188 601		P26319	
Tytuł: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY FUNKCYONALNOGO SEGMENTU SZKOŁY		Projektant – sanit.	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		Data:	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		mgr inż. Łukasz Tomowski	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		upr. nr LD.01/08/08/PODS/07	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		Sprawdził: mgr inż. Henryk Tomowski	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		upr. nr LD.01/02/05/PWOS/05	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		Skala:	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		1:50	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		nr rys.	
WZRAZ NIEZDOLNOŚCI WYKONANIA PRACOWNICZEGO PROJEKTU		8	