



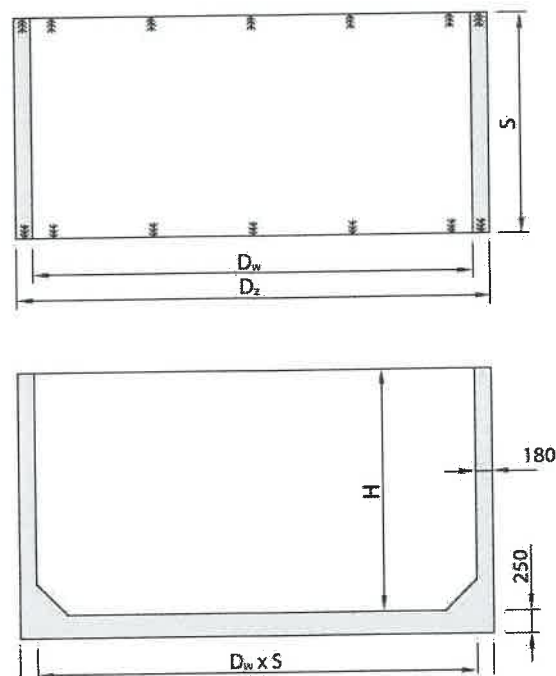

Elementy zbiorników objęte są Aprobata
Techniczną ITB AT-15-9425/2015.

Wymiar zbiornika D _w x S [mm] Wymiar zbiornika D x S [mm] Pów. zbior. w planie [m ²]	Parametr	Wartość parametru									
		H [mm]	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Elementy przedłużające EU-MD-U	4600 x 2500	masa całkowita [kg]	9500	10100	10600	11200	11700	12200	12800	13300	13800
	4960 x 2500	pojemność [m ³]	11,5	14,3	17,2	20,1	23,0	25,8	28,7	31,6	34,5
	11,5										
	5000 x 2500	masa całkowita [kg]	10100	10700	11200	11700	12300	12800	13300	13900	14400
	5360 x 2500	pojemność [m ³]	12,5	15,6	18,7	21,8	25,0	28,1	31,2	34,3	37,5
	12,5										
	5600 x 2500	masa całkowita [kg]	11000	11600	12100	12600	13200	13700	14200	14800	15300
	5960 x 2500	pojemność [m ³]	14,0	17,5	21,0	24,5	28,0	31,5	35,0	38,5	42,0
	14,0										
	6000 x 2500	masa całkowita [kg]	11600	12200	12700	13200	13800	14300	14800	15400	15900
	6360 x 2500	pojemność [m ³]	15,0	18,7	22,5	26,2	30,0	33,7	37,5	41,2	45,0
	15,0										
	6600 x 2500	masa całkowita [kg]	12500	13050	13550	14100	14650	15150	15700	16250	16750
	6960 x 2500	pojemność [m ³]	16,5	20,6	24,8	28,9	33,0	37,1	41,3	45,4	49,5
	16,5										
	7000 x 2500	masa całkowita [kg]	13100	13600	14150	14700	15200	15750	16300	16850	17350
	7360 x 2500	pojemność [m ³]	17,5	21,9	26,3	30,6	35,0	39,4	43,8	48,1	52,5
	17,5										
	7600 x 2500	masa całkowita [kg]	14000	14500	15050	15600	16100	16650	17200	17700	18250
	7960 x 2500	pojemność [m ³]	19,0	23,8	28,5	33,3	38,0	42,8	47,5	52,3	57,0
	19,0										
	8000 x 2500	masa całkowita [kg]	14550	15100	15650	16150	16700	17250	17800	18300	18850
	8360 x 2500	pojemność [m ³]	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
	20,0										

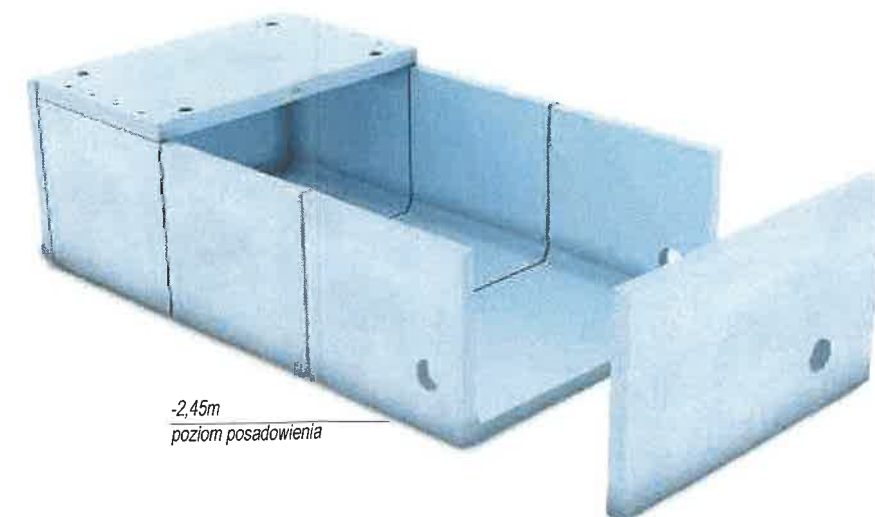

WIDOK 3D PREFABRYKOWANY ZBIORNIK

ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH:
ZBIORNIKI Z ŻELBETU (WG NORMY PN-EN 206). KAŻDY TYP ZBIORNIKA
MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z ELEMENTÓW NADBUDOWY, ELEMENTÓW
NADSTAWKOWYCH LUB ELEMENTÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH ORAZ
POKRYWY. ZBIORNIKI DOSTĘPNE SĄ W RÓŻNYCH WERSJACH
WYSOKOŚCI, SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI, A TAKŻE Z MATERIAŁÓW O
PARAMETRACH ODPOWIEDNICH DO POTRZEB KLIENTA. MOGĄ BYĆ
WYPOSAŻONE W STOPNIE ZŁAZOWE LUB DRABINKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ, KOMINKI WŁAZOWE, PRZEGRODY WEWNĘTRZNE, RZĄPIE
ODWADNIAJĄCE ITP.
SZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POMIĘDZY PIONOWYMI ELEMENTAMI ZBIORNIKA
ZAPEWNIĄJĄ USZCZELKI ORAZ STAŁOWE SPRZĘGI, NATOMIAST
POŁĄCZENIA POZIOME WYKONUJE SIĘ ZA POMOCĄ USZCZELEK
POMIĘDZY ZBIORNIKIEM A NADSTAWKĄ.
W ELEMENTACH ZAMYKAJĄCYCH I ELEMENTACH PRZEDŁUŻAJĄCYCH
WYKONYWANY JEST MONOLITYCZNY SKOS W MIEJSCU POŁĄCZENIA
ŚCIANY BOCZNEJ Z DNEM, CO ELIMINUJE WYSTĘPOWANIE SKAMIELINY
OSADOWEJ.
W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA,
ZEWNĘTRZNE LUB WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE ZBIORNIKÓW MOGĄ
BYĆ POKRYTE POWŁOKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ, NP. WARSTWĄ
HYDROIZOLACYJNĄ, KWAŚOODPORNĄ, OLEJODPORNĄ, Z ATESTEM PZH.
POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW WYKONUJE SIĘ NA PODBUDOWIE Z BETONU
LUB ŻELBETOWEJ PŁYCY FUNDAMENTOWEJ WG PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO. ZBIORNIK DOCIĄŻYĆ PŁYTAMI, ZABEZPIECZYĆ
PRZED WYPORĘM Z GRUNTU.
RETENCJA 25,0 M3



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA-MIASTA PŁOCK, URZĄD MIASTA PŁOCKA
09-400 PŁOCK | STARY RYNEK 1
TEL. 24 364 55 55 | EMAIL: INFO@PLOCK.EU

NAZWA INWESTORA:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. WIŚCICKIEGO | DZIAŁKI
NR 555, 557/5, 558/6 | OBREB 7 | OSIEDLE DWORCOWA |
MIEJSCOWOŚĆ PŁOCK

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

SCHEMAT ZBIORNIKA PODZIEMNEGO
S. 003

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA:

DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP0152/PWOS/13

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP0053/PWOS/11

SPRWDZAJĄCY:

PODPIS: