


# Karta informacyjna regulatora wirowego RRS-K 00500-125

Nr ref: W/20200521/10663

$Q=5,00 \text{ dm}^3/\text{s}$  przy  $H=1,25 \text{ m}$   
Średnica odpływu: DN200 mm

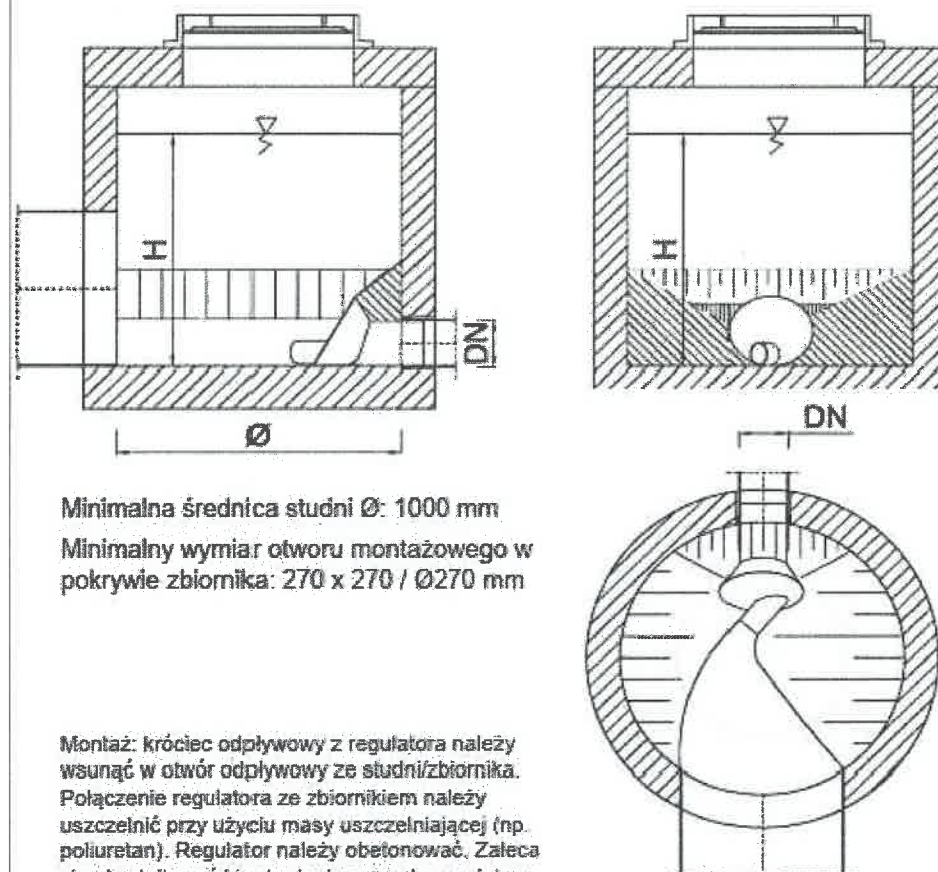

Minimalna średnica studni Ø: 1000 mm  
Minimalny wymiar otworu montażowego w  
pokrywie zbiornika: 270 x 270 / Ø270 mm


Montaż: króciec odpływowy z regulatora należy  
wsunąć w otwór odpływowy ze studni/zbiornika.  
Połączenie regulatora ze zbiornikiem należy  
uszczelniać przy użyciu masy uszczelniającej (np.  
poliuretan). Regulator należy obetonować. Zaleca  
się ukształtować kinetę dopływową do regulatora.

Regulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

# Krzywa spiętrzenia / odpływu regulatora wirowego RRS-K 00500-125

Nr ref: W/20200521/10663

$Q=5,00 \text{ dm}^3/\text{s}$  przy  $H=1,25 \text{ m}$

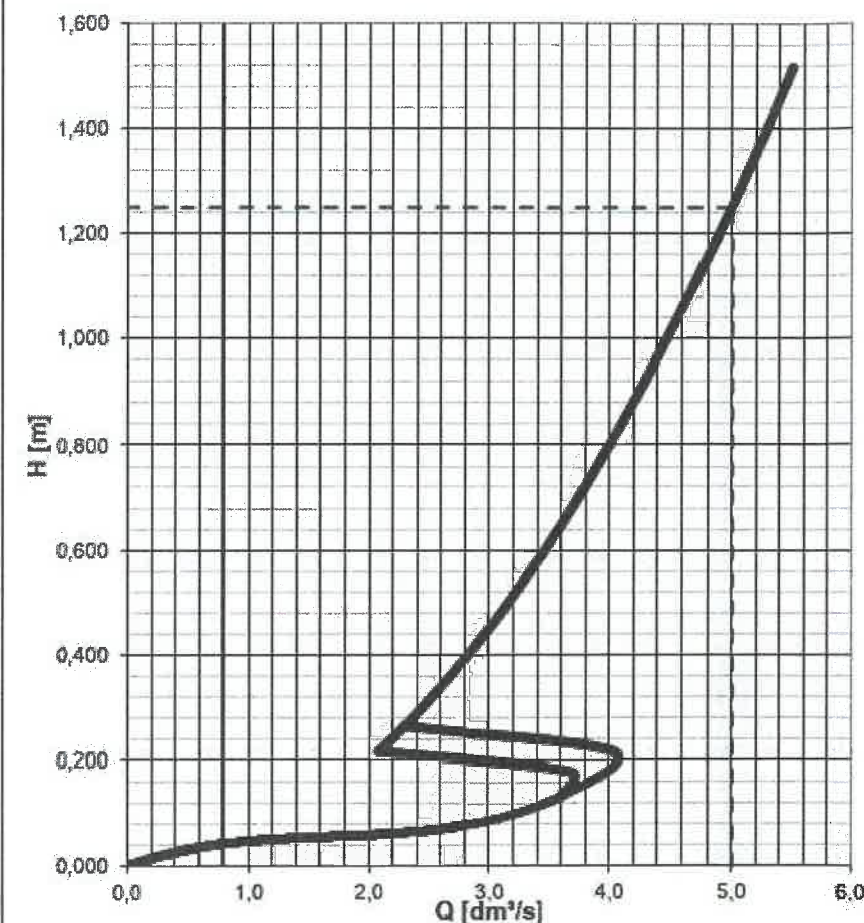

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMINA-MIASTA PŁOCK, URZĄD MIASTA PŁOCKA  
09-400 PŁOCK | STARY RYNEK 1  
TEL. 24 364 55 55 | EMAIL: INFO@PLOCK.EU

NAZWA INWESTORA:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. WIŚCICKIEGO | DZIAŁKI  
NR 555, 557/5, 556/6 | OBRĘB 7 | OSIEDLE DWORCOWA |  
MIEJSCOWOŚĆ PŁOCK

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

REGULATOR PRZEPŁYWU  
S\_004

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

05.2020

FAZA OPRACOWANIA:

DATA

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP10152/PWOS/13

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP10053/POOS/11

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS